

DIRECTION SANTÉ CONFORT
Laboratoire d'essais acoustiques

RAPPORT D'ESSAIS N° AC12-26040935/3 CONCERNANT UN LANTERNEAU

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte dix pages dont 3 pages d'annexes

À LA DEMANDE DE : SOUCHIER SAS
11, Rue des Campanules
CS30066
77436 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

N/Réf. : BR-70034360
26040935
PK/GA

OBJET

Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique R d'un lanterneau.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1 (1997), NF EN 20140-2 (1993) et NF EN ISO 140-3 (1995) complétées par la norme NF EN ISO 717/1 (1997), et amendements associés.

OBJET SOUMIS À L'ESSAI

Date de réception au laboratoire : 14 Janvier 2013

Origine et mise en œuvre : Demandeur

LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS

N° essai	Objet soumis à l'essai
1	Exutoire PHONIPASS 1000 x 1000 avec vitrage 44.2s(16)66.2s

Fait à Marne-la-Vallée, le 27 mai 2013

Le chargé d'essais

Pierre Kerdudou

Le chef de Division



Jean-Baptiste CHÉNÉ

**DESCRIPTION
D'UN LANTERNEAU**

Essai 1
Date 17/01/13
Poste DELTA

DEMANDEUR, FABRICANT **SOUCHIER**

APPELLATION **PHONIPASS 1000 x 1000**

CONFIGURATION **Vitrage 44.2s(16)66.2s**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 1118 x 1118
Dimension du tableau en mm : 1000 x 1000
Hauteur en mm : 505
Masse de l'appareil en kg : 170

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

Costière	
Remplissage	<ul style="list-style-type: none"> - Tôle acier 15/10^{ème}, - Laine de verre réf. 71719 (ISOVER) d'épaisseur 85 et de masse volumique nominale 28 kg/m³, - Tôle acier 15/10^{ème}, - Panneau de perlite expansée réf. FESCO S (SYTEK) d'épaisseur 30 et de masse volumique nominale 150 kg/m³.
Assemblage du remplissage	Maintien par vis réf. IR 2 (SFS INTEC) et plaquette réf. IF-70x70 (SFS INTEC).
Étanchéité entre costière et plancher support	Mastic réf. TX (ATE).
Étanchéité entre costière et lanterneau	Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes réf. ILLMOD 600 (ILLBRUCK).
Lanterneau	
Remplissage	<p>Référence : 44.2 Optiphon Therm S1/16 Argon/ 66.2 Optiphon Fabricant : PILKINGTON Composition : un verre feuilleté d'épaisseur 8,8, une lame d'air d'épaisseur 16 et un verre feuilleté d'épaisseur 10,8.</p> <p>Feuilleté 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Référence : 44.2 Optiphon Therm S1 • Composition : deux verres simples d'épaisseur 4 • Intercalaire : deux PVB acoustiques (TROFISOL), d'épaisseur unitaire 0,38. <p>Feuilleté 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Référence : 66.2 Optiphon • Composition : deux verres simples d'épaisseur 6 • Intercalaire : deux PVB acoustiques (TROFISOL), d'épaisseur unitaire 0,38. <p>Assemblage du vitrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre intercalaire en aluminium d'épaisseur 16 (PROFILGLASS) • Produit de scellement : polyuréthane, réf. IGK-130 (IGK) • Produit d'étanchéité : butyle, réf. IGK-511 (IGK).

**DESCRIPTION
D'UN LANTERNEAU**

Essai 1
Date 17/01/13
Poste DELTA

DEMANDEUR, FABRICANT SOUCHIER
APPELLATION PHONIPASS 1000 x 1000
CONFIGURATION Vitrage 44.2s(16)66.2s

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm) - Suite

Cadre dormant	En aluminium réf. CERTILIGHT - VENTILIGHT (SOUCHIER) d'épaisseur 1,6 et de section hors tout 90,6 x 91. Rupteurs de pont thermique réf. 966605 (TECHNOFORM).
Cadre ouvrant	En aluminium réf. CERTILIGHT - VENTILIGHT (SOUCHIER) d'épaisseur 1,6 et de section hors tout 102,4 x 101,6. Rupteurs de pont thermique réf. 966605 (TECHNOFORM).
Assemblage des cadres	Sertis et collés
Étanchéité ouvrant/dormant	Trois rangées de joints à lèvres réf. 1K786/3 (HUTCHINSON), en partie basse (côté intérieur), en partie centrale (côté intérieur) et en partie haute (côté extérieur) du dormant.
Joints de vitrage	<ul style="list-style-type: none"> - Périphérie du cadre ouvrant : En EPDM réf. P 51 0 01 03. - Entre le cadre et le vitrage : Fond de joint réf. Corde PE diamètre 6 (TREMCO ILLBRUCK). - Entre le vitrage et les parcloles : En mousse PVC d'épaisseur 15 et de largeur 19 réf. HFT 2520 NORSEAL (TREMCO ILLBRUCK), Joint silicone FIRESTOP DCFS 700 (DOW CORNING). - Entre parcloles et l'ouvrant : En mastic PU réf. PERENNATOR PU902 (TREMCO ILLBRUCK)
Ferrage et verrouillage	Maintien de l'ouvrant par deux paumelles réf. 057 8 01 09 (sur l'ouvrant), réf. 057 8 01 08 (sur le dormant) et réf. 035 0 03 12 (axe de paumelle) (SOUCHIER). Deux éléments moteurs : Ressort à gaz réf. T08 C20 (SKF). Deux points de verrouillages par grenouillère réf. 1926 M 5121 (MANUTAN) et cadenas réf. 1944M24 (MANUTAN).
Divers	Grille anti chute réf. 076 3 00 16. Barre d'accroche échelle réf. Hexadome SE 681 (HEXADOME).

MISE EN ŒUVRE (Les dimensions sont données en mm)


L'exutoire est assemblé en usine et posé en applique puis vissé sur l'ouverture de dimensions 1000 x 1000 d'une dalle en béton armé.

L'étanchéité entre la maquette et la dalle est réalisée avec du mastic.

**PLANS
D'UN LANTERNEAU**

**Essai 1
Date 17/01/13
Poste DELTA**


DEMANDEUR, FABRICANT SOUCHIER
APPELLATION PHONIPASS 1000 x 1000
CONFIGURATION Vitrage 44.2s(16)66.2s

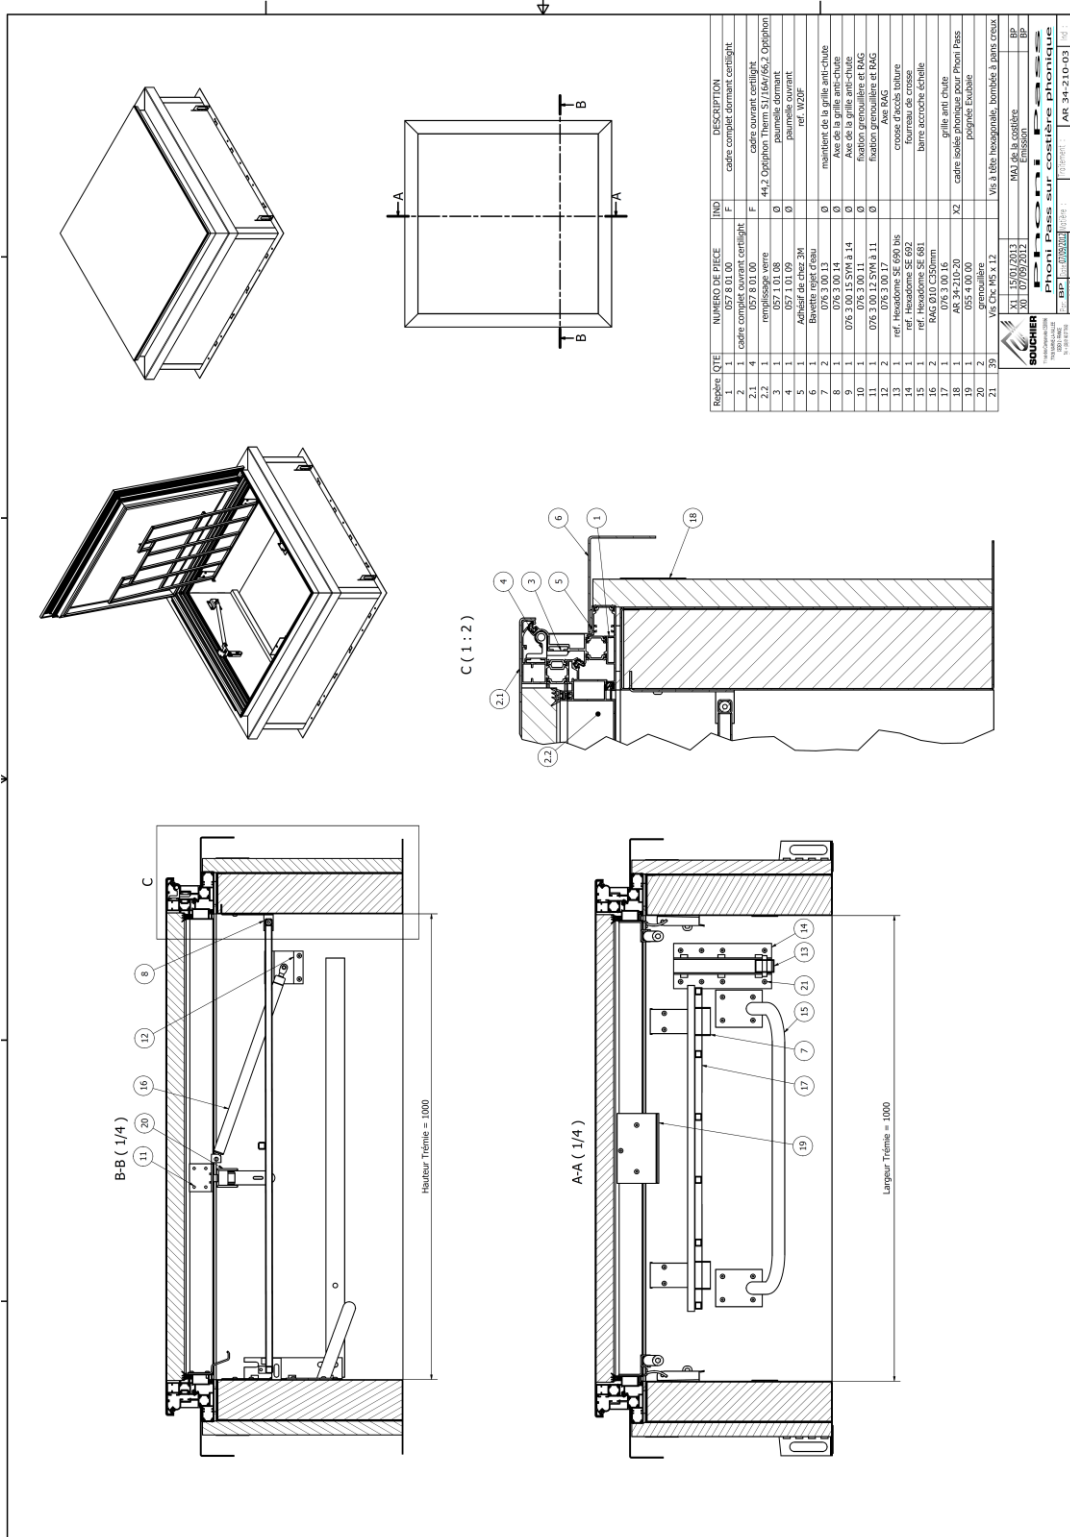

**PLANS
D'UN LANTERNEAU**

Essai 1
Date 17/01/13
Poste DELTA

DEMANDEUR, FABRICANT SOUCHIER
APPELLATION PHONIPASS 1000 x 1000
CONFIGURATION Vitrage 44.2s(16)66.2s

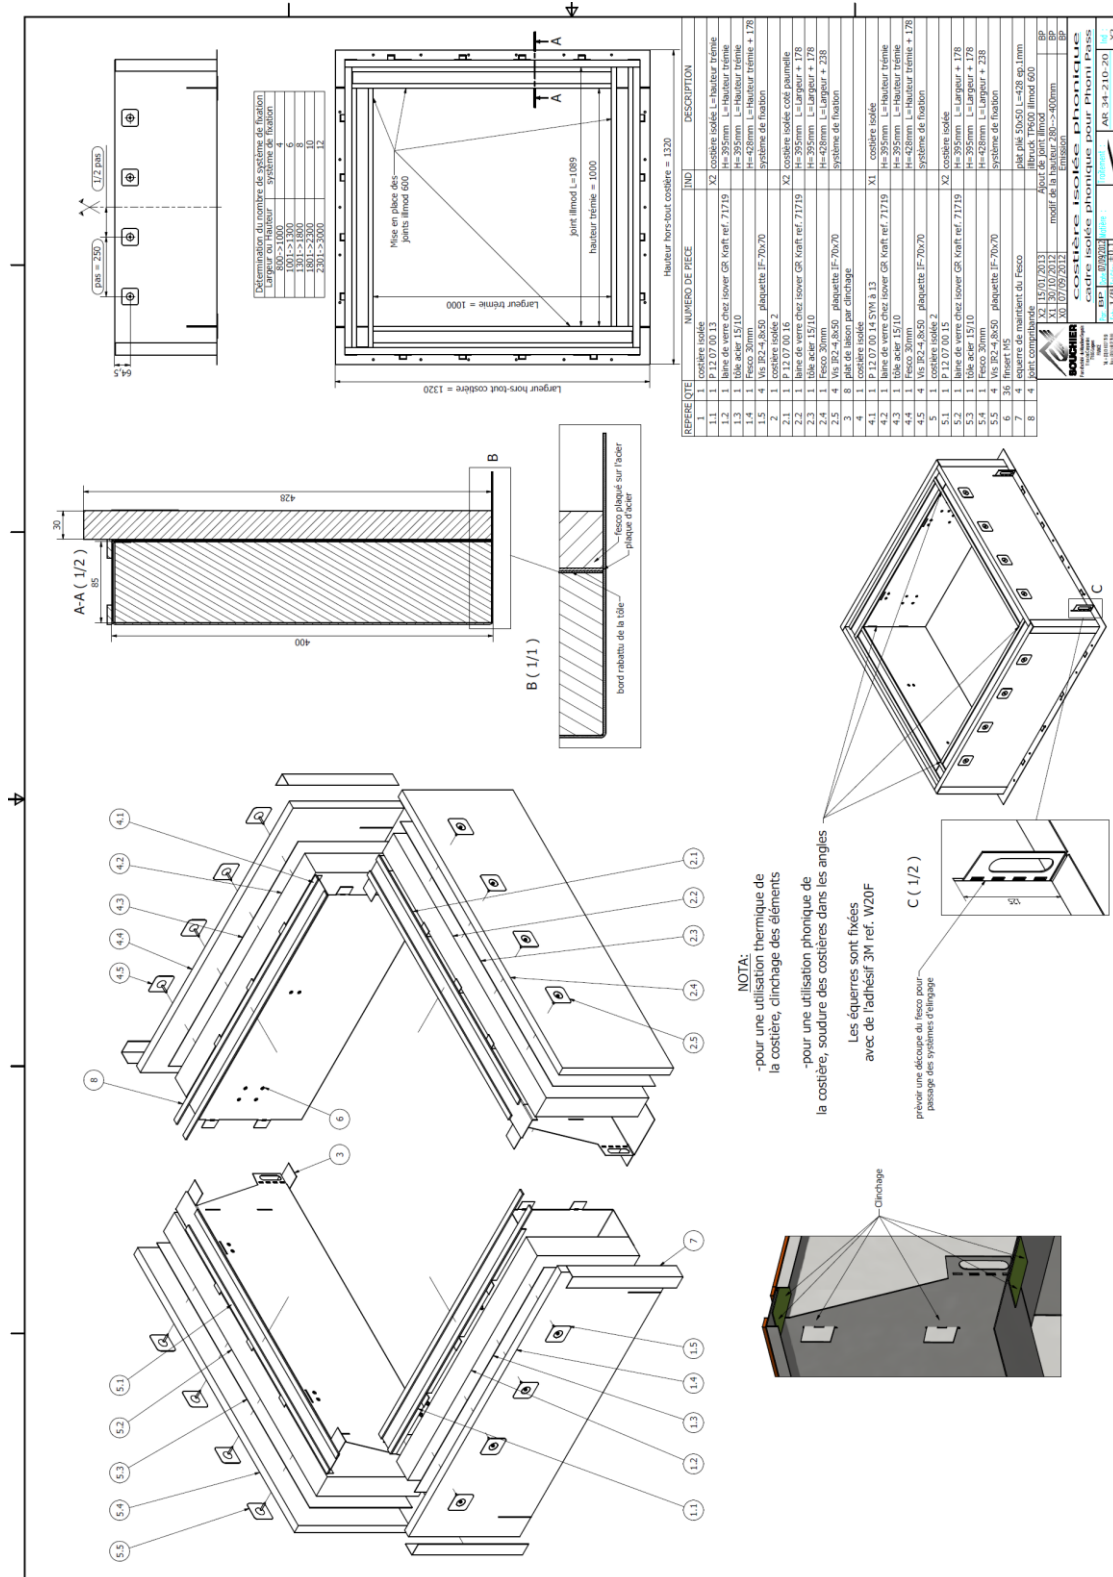

**INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R
D'UN LANTERNEAU**

Essai 1
Date 17/01/13
Poste DELTA

AD73

DEMANDEUR, FABRICANT SOUCHIER
APPELLATION PHONIPASS 1000 x 1000
CONFIGURATION Vitrage 44.2s(16)66.2s

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


Dimensions en mm : 1118 x 1118
Dimension du tableau en mm : 1000 x 1000
Hauteur en mm : 505
Masse de l'appareil en kg : 170

CONDITIONS DE MESURES

Salle émission : Salle réception :
Température : 21 °C Température : 20 °C
Humidité relative : 31 % Humidité relative : 31 %

RÉSULTATS

■ R en / in dB — Courbe de référence / Reference curve

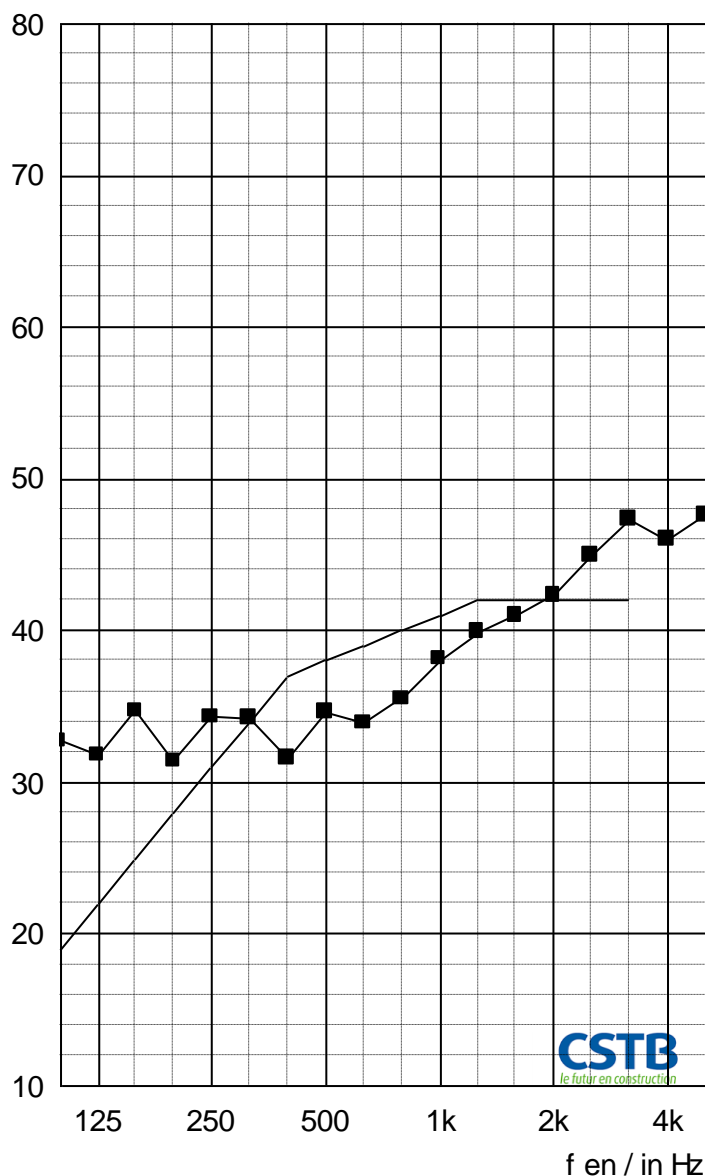

f	R
100	32,7
125	31,8
160	34,7
200	31,4
250	34,3
315	34,2
400	31,6
500	34,6
630	33,9
800	35,5
1000	38,1
1250	39,9
1600	41,0
2000	42,3
2500	44,9
3150	47,3
4000	46,0
5000	47,6
Hz	dB

(*) : valeur corrigée/corrected value. (+) : limite de poste/station limit.

$R_w (C;C_{tr}) = 38(0;-2) \text{ dB}$

Pour information / For information:

$R_A = R_w + C = 38 \text{ dB}$

$R_{A,r} = R_w + C_r = 36 \text{ dB}$

ANNEXE 1 MÉTHODE D'ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE AU BRUIT AÉRIEN R

➤ **Méthode d'évaluation : NF EN ISO 140-3 (1995)**


La norme NF EN ISO 140-3 (1995) est la méthode d'évaluation de l'isolement acoustique aux bruits aériens des éléments de construction tels que murs, plancher, portes, fenêtres, éléments de façades, façades, ...

Le mesurage doit être réalisé dans un laboratoire d'essai sans transmissions latérales.

Le poste d'essai utilisé est composé de deux salles : une salle fixe contre laquelle nous fixons le cadre support de l'échantillon à tester et une salle mobile réalisant ainsi un couple « salle d'émission – salle de réception ». Ces salles et le cadre sont totalement désolidarisés entre eux (joints néoprènes) et sont conformes à la norme NF EN ISO 140-1 (1997). La conception des salles (boîte dans la boîte) procure une forte isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et permet de mesurer des niveaux de bruit de fond très faibles.

Mesure par tiers d'octave, de 100 à 5000 Hz :

- du niveau de bruit de fond dans le local de réception L_{BdF}
- de l'isolement brut : $L_E - L_R$
- de la durée de réverbération du local de réception T

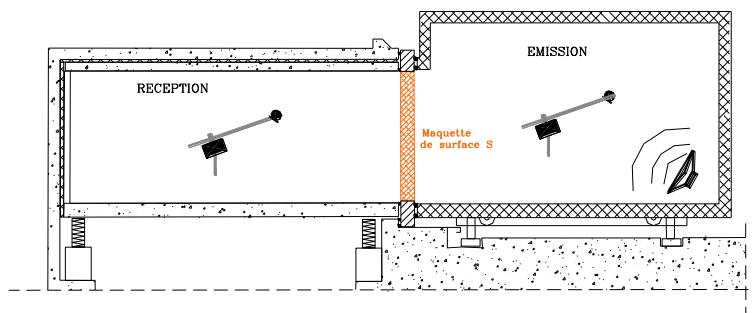

Calcul de l'indice d'affaiblissement acoustique R en dB pour chaque tiers d'octave :

$$R = L_E - L_R + 10 \log (S/A)$$

L_E : Niveau sonore dans le local d'émission en dB

L_R : Niveau sonore dans le local de réception, corrigé du bruit de fond en dB

S : surface de la maquette à tester en m^2

A : Aire équivalente d'absorption dans le local de réception en m^2

$$A = (0,16 \times V)/T \quad \text{où } V \text{ est le volume du local de réception en } m^3 \text{ et } T \text{ est la durée de réverbération du même local en s.}$$

Plus R est grand, plus l'élément testé est performant.

➤ **Expression des résultats : Calcul de l'indice unique pondéré $R_w(C;C_{tr})$ selon la norme NF EN ISO 717-1 (1997)**

Prise en compte des valeurs de R par tiers d'octave entre 100 et 3150 Hz avec une précision au 1/10ème de dB.

Déplacement vertical d'une courbe de référence par saut de 1 dB jusqu'à ce que la somme des écarts défavorables soit la plus grande tout en restant inférieure ou égale à 32,0 dB.

R_w en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz.

Les termes d'adaptation à un spectre (C et C_{tr}) sont calculés à l'aide de spectres de référence pour obtenir :

- L'isolement vis-à-vis de bruits de voisinage, d'activités industrielles ou aéroportuaire :
 $R_A = R_w + C$ en dB
- L'isolement vis-à-vis du bruit d'infrastructure de transport terrestre : **$R_{Atr} = R_w + C_{tr}$ en dB**

**ANNEXE 2 / APENDIX 2 –
 APPAREILLAGE / EQUIPMENT**
**POSTE DELTA
 DELTA STATION**

 Salle d'émission / *Emission room* : DELTA 3

DÉSIGNATION DÉSIGNATION	MARQUE BRAND	TYPE TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique <i>Microphone network</i>	Bruël & Kjær Bruël & Kjær	Microphone 4166 Préamplificateur / <i>Pre-amplifier</i> 2669	CSTB 01 0210
Bras tournant <i>Rotating arm</i>	Bruël & Kjær	3923	CSTB 97 0166
Amplificateur <i>Amplifier</i>	LAB GRUPPEN	LAB1000	CSTB 97 0197
Source <i>Speaker</i>	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 97 0185
Source <i>Speaker</i>	CSTB-PHL AUDIO	Cube	CSTB 97 0186
Machine à choc / <i>Tapping machine</i>	Bruël & Kjær	3207	CSTB 12 0356

 Salle de réception / *Reception room* : DELTA 2


DÉSIGNATION DÉSIGNATION	MARQUE BRAND	TYPE TYPE	N° CSTB
Chaîne microphonique <i>Microphone network</i>	Bruël & Kjær Bruël & Kjær	Microphone 4166 Préamplificateur / <i>Pre-amplifier</i> 2669	CSTB 01 0208
Bras tournant <i>Rotating arm</i>	Bruël & Kjær	3923	CSTB 90 0089
Amplificateur <i>Amplifier</i>	CARVER	PM600	CSTB 91 0116
Source <i>Speaker</i>	CSTB-ELECTRO VOICE	Pyramide	CSTB 97 0203

 Salle de commande / *Control room*

DÉSIGNATION DÉSIGNATION	MARQUE BRAND	TYPE TYPE	N° CSTB
Analyseur temps réel <i>Real Time Analyser</i>	Bruël & Kjær	2144	CSTB 96 0176
Micro-ordinateur <i>Microcomputer</i>	DELL	OPTIPLEX GX 270	
Calibreur <i>Calibrator</i>	Bruël & Kjær	4231	CSTB 95 0145

ANNEXE 3 – PLAN DU POSTE D'ESSAIS

POSTE DELTA

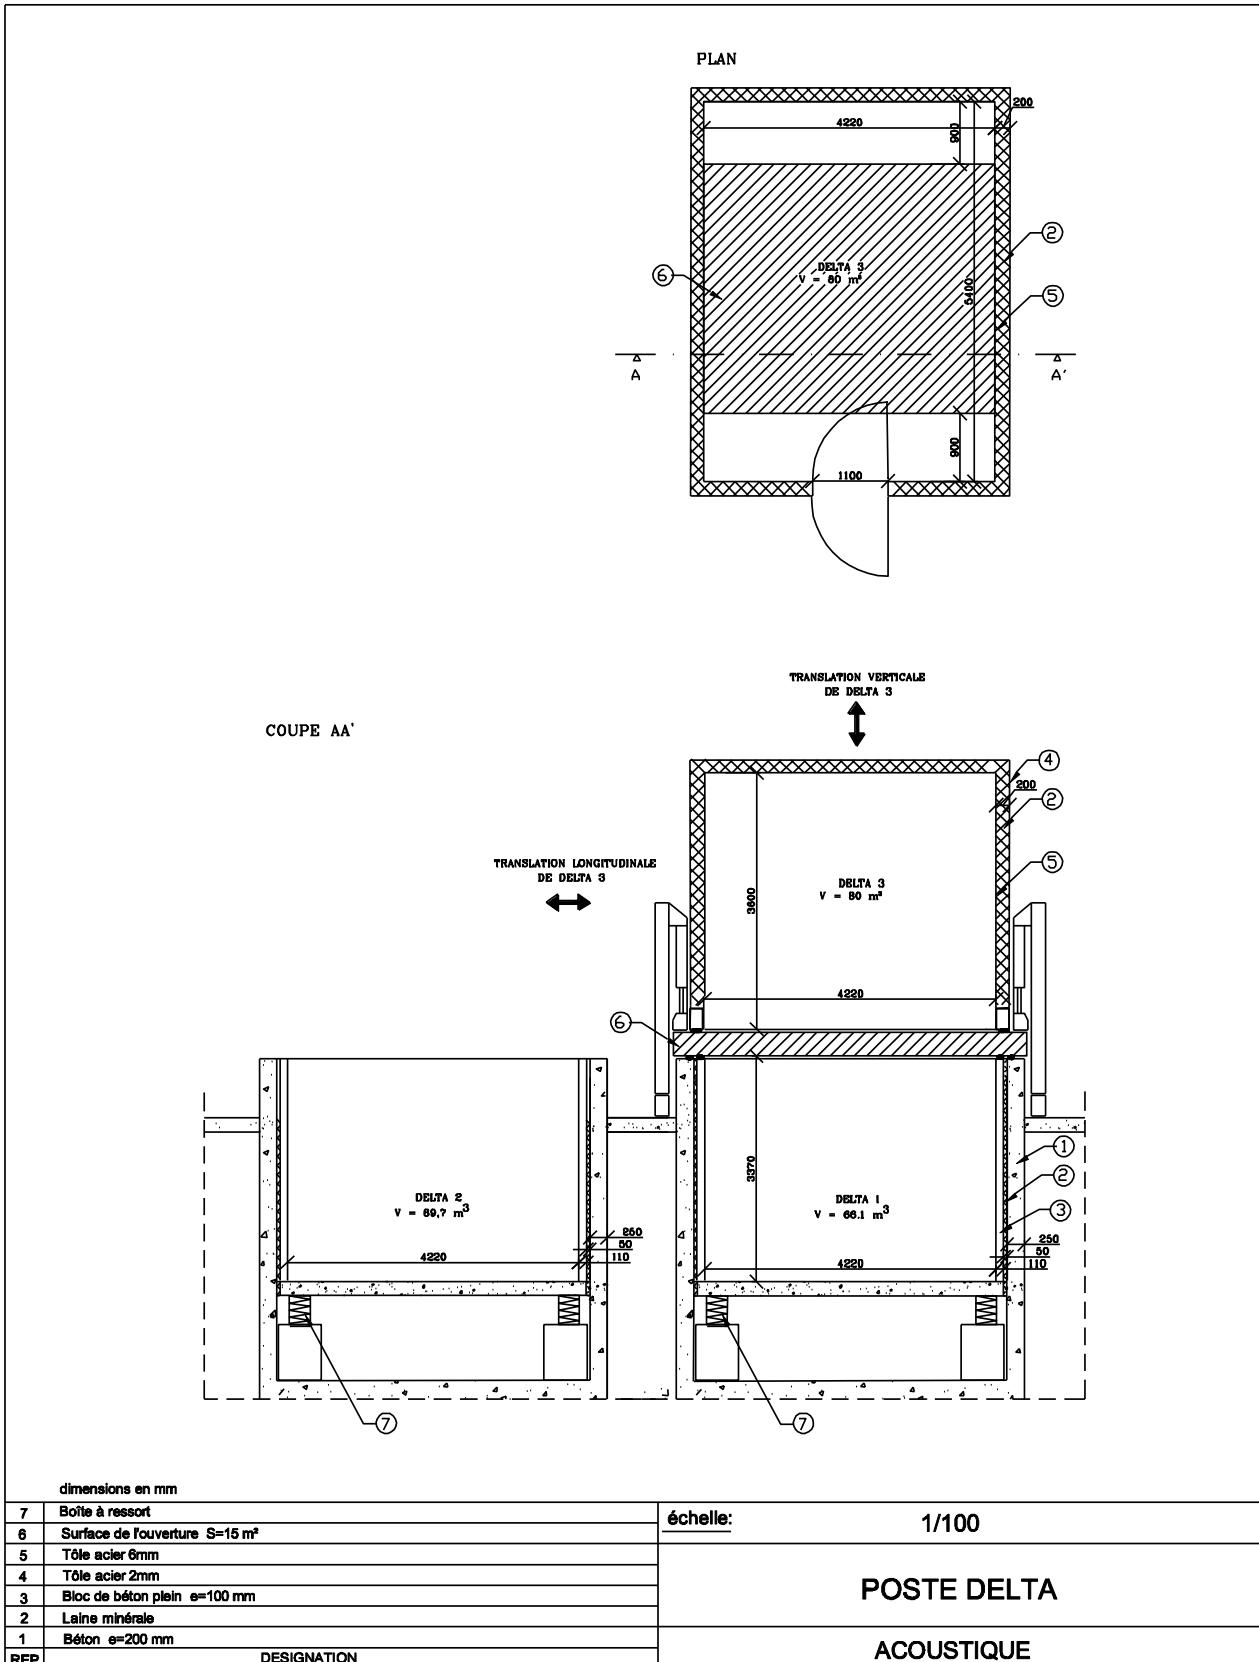

FIN DE RAPPORT