

**ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE  
D'UN ELEMENT SEPARATIF DnAT**

I02


**FABRICANT : EVERLITE**

Description de l'élément testé : E 610 connecteur polycarbonate

Dimensions de l'élément testé : 3,40 X 2,65

**ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE PAR BANDE DE TIERS D'OCTAVE**

FREQUENCES CENTRALES DES TIERS D'OCTAVE	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
DNT en dB / 1/3 OCTAVE	23	17	20	21	18	12	13	16	23	28	30	28	30	33	33	35	36	35

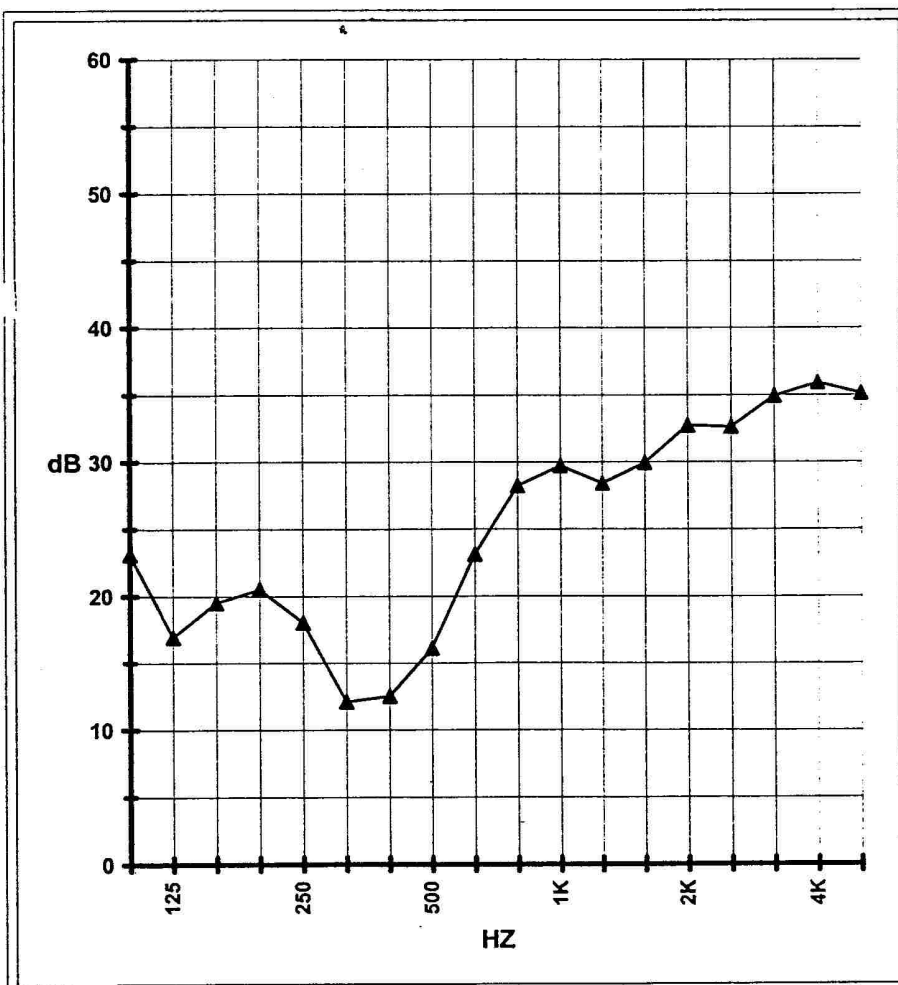

**DnAT rose : 24 dBA**

**DnAT route : 21 dBA**

DnT,w(C;Ctr) = 26(-2;-5) dB