


Nouvelle opération


Cas.007 : deux locaux + couloir FP filant Dncw 27

Isolement aux bruits aériens en horizontal : Local.4 => Local.2

Global

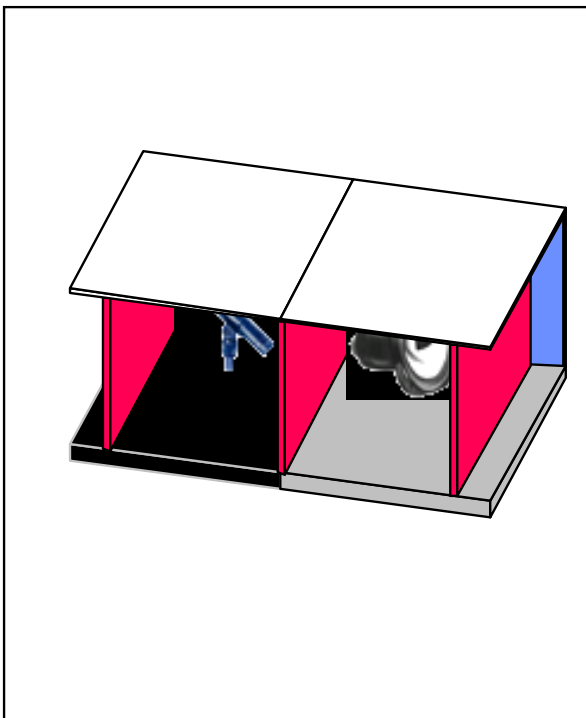

- **Séparatif : Cloison intérieure**
Cloison 98/48 avec Im 45 mm
- **Couloir : Refend**
Cloison 98/48 vide

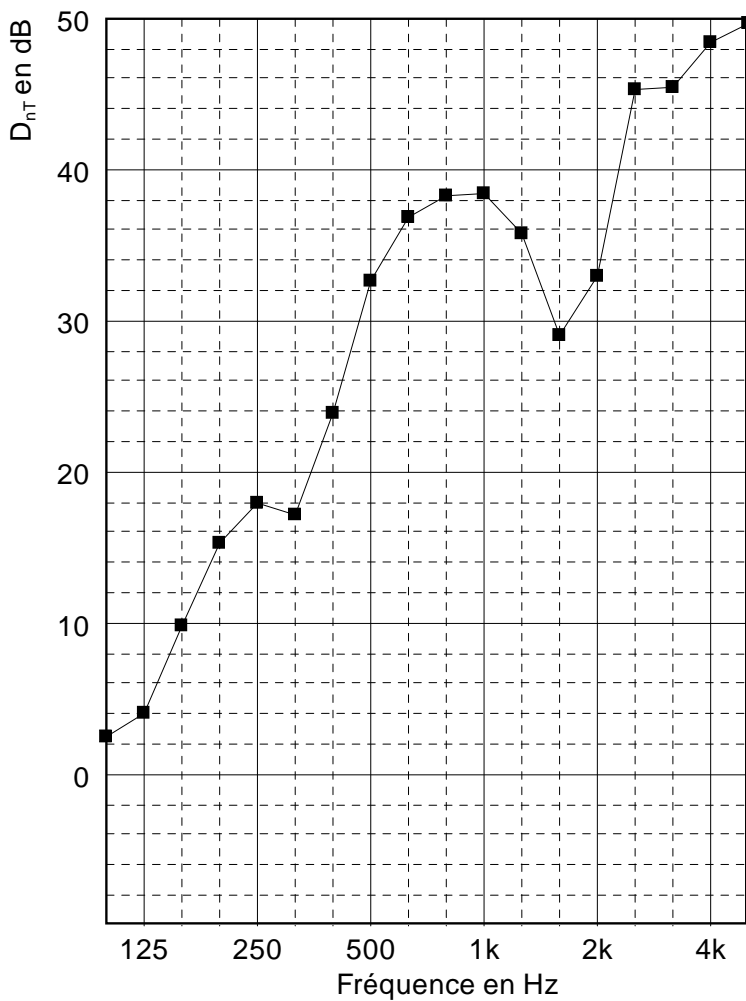

Fréq.	■ D _{nT}
100	2.4
125	4.0
160	9.8
200	15.2
250	18.0
315	17.2
400	23.9
500	32.7
630	36.8
800	38.2
1000	38.4
1250	35.7
1600	29.1
2000	33.0
2500	45.3
3150	45.5
4000	48.5
5000	49.7
Hz	dB

D_{nT,A} = 25 dB

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)