


## Nouvelle opération


Cas.006 : deux locaux + couloir faux plafond filant Dncw 42

Isolement aux bruits aériens en horizontal : Local.4 => Local.2

Global

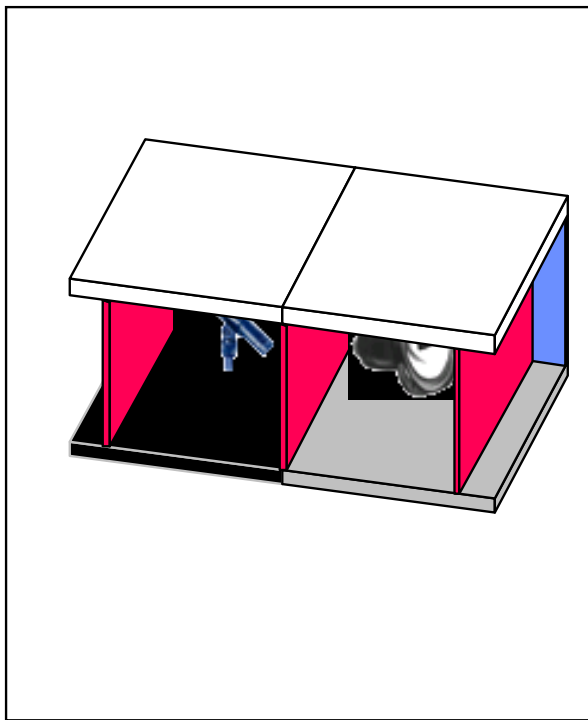

- **Séparatif : Cloison intérieure**  
Cloison 98/48 avec lm 45 mm
- **Couloir : Refend**  
Cloison 98/48 vide

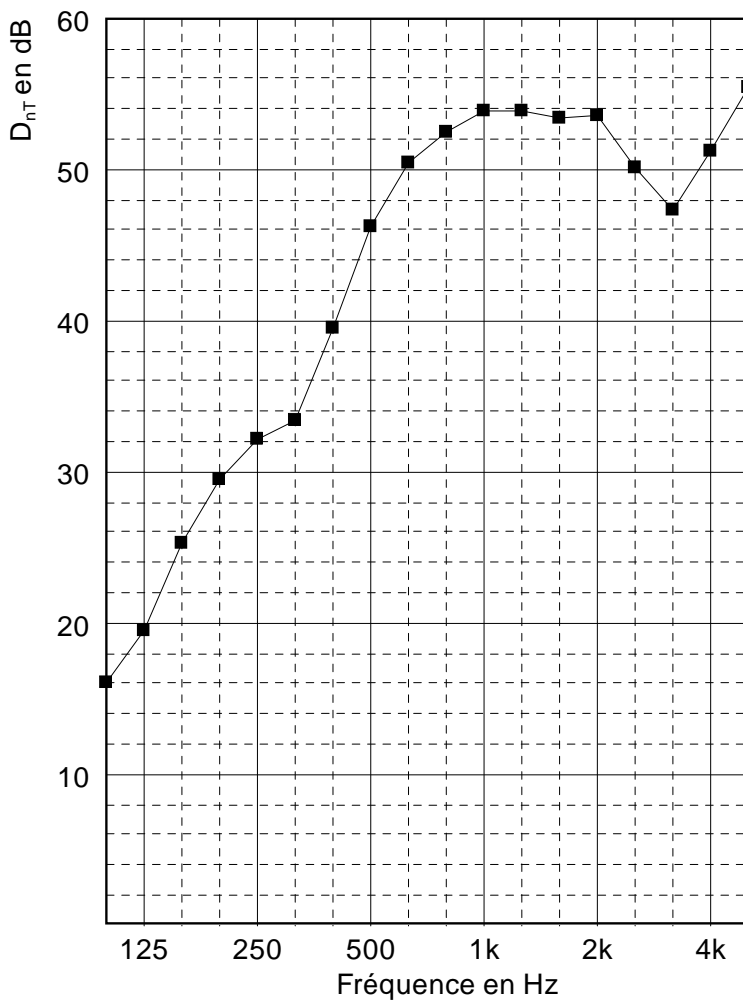

Fréq.	■ D <sub>nT</sub>
100	16.1
125	19.5
160	25.4
200	29.5
250	32.2
315	33.4
400	39.6
500	46.2
630	50.4
800	52.4
1000	53.9
1250	53.9
1600	53.4
2000	53.5
2500	50.2
3150	47.3
4000	51.2
5000	55.5
Hz	dB

**D<sub>nT,A</sub> = 40 dB**

Indice global calculé selon l'arrêté (30/06/1999)