





Détection de fumée multiponctuelle à haute sensibilité

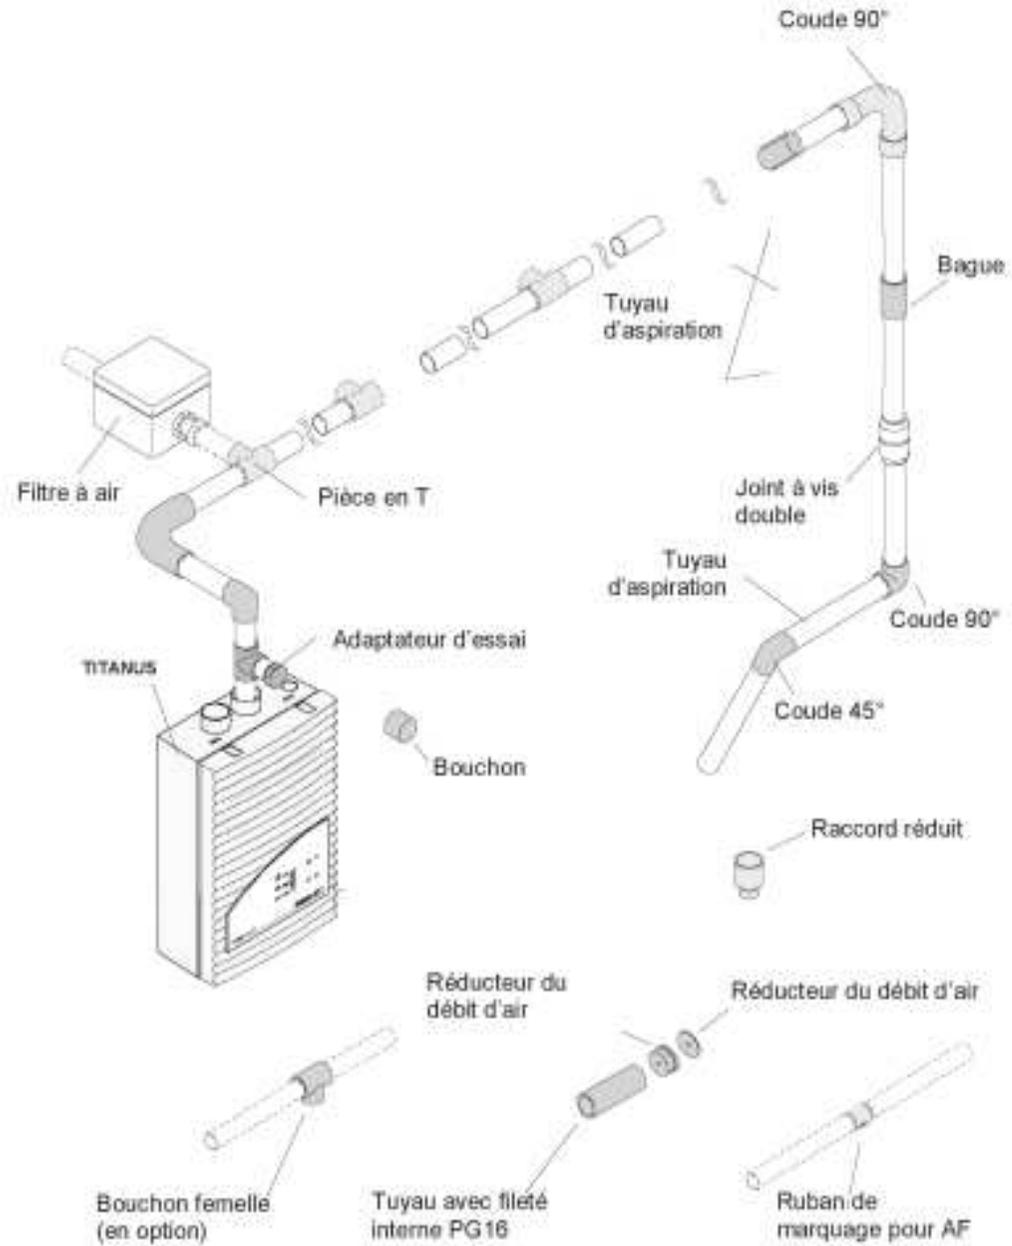

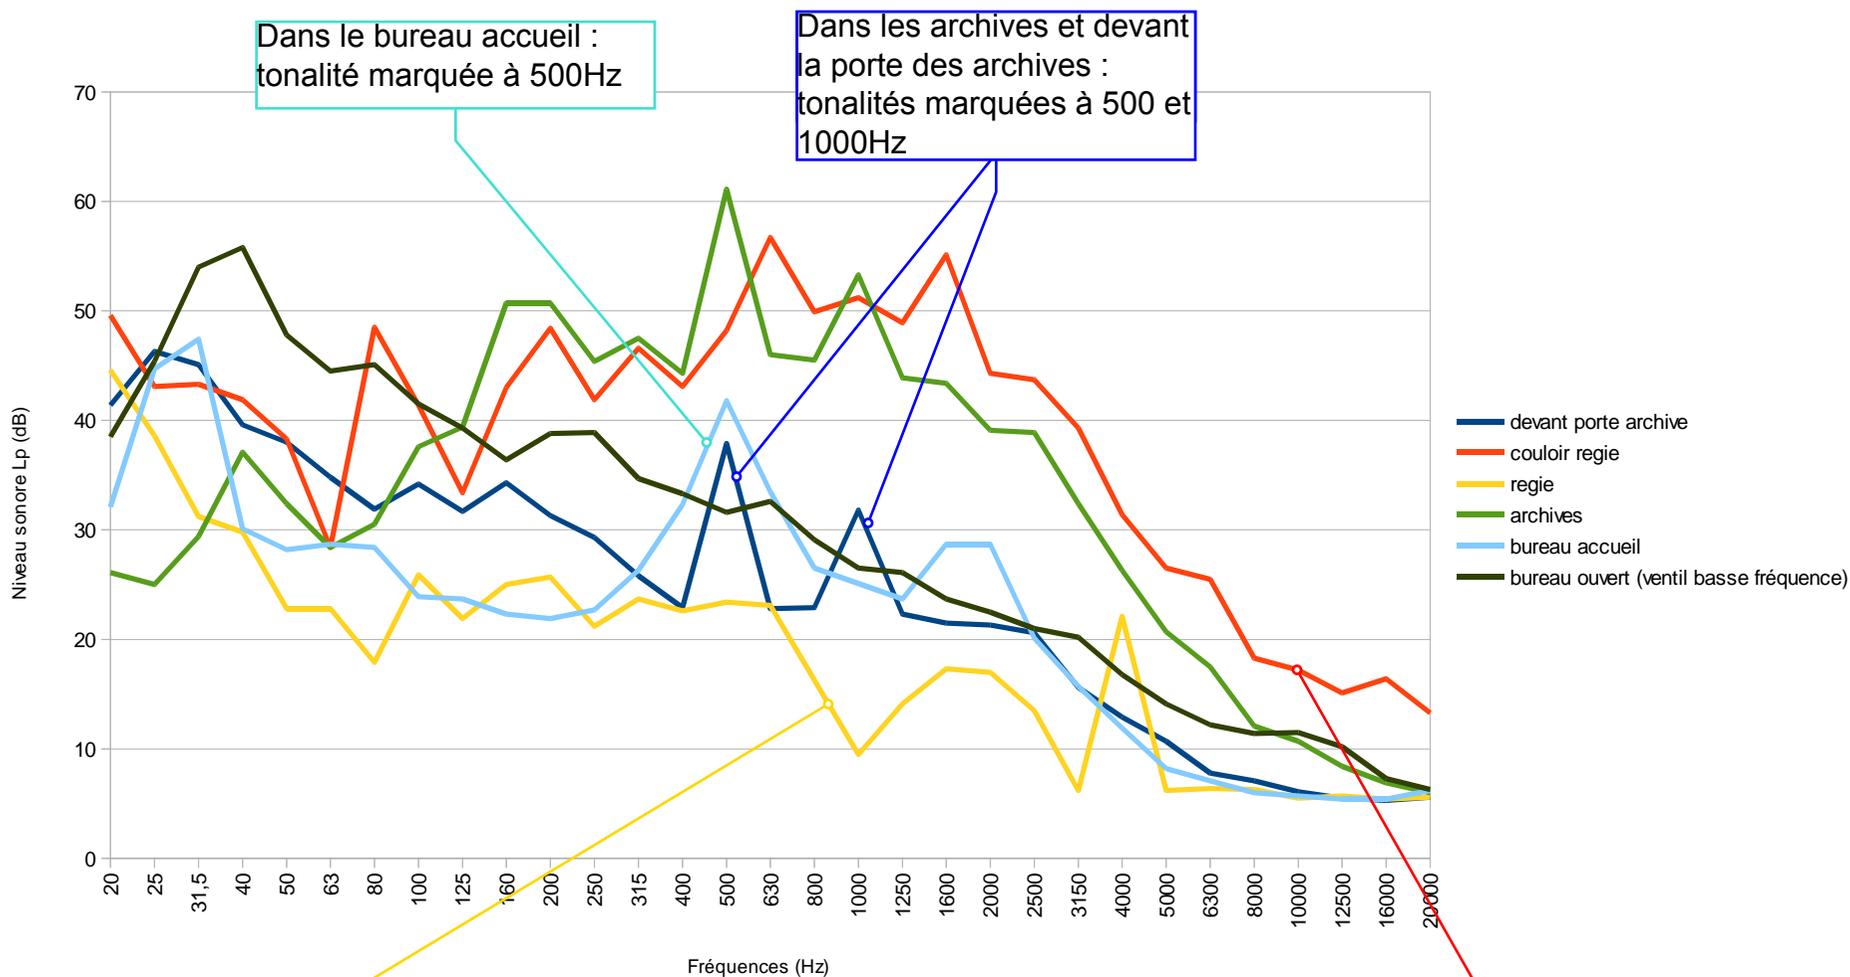

Dans le bureau accueil :
tonalité marquée à 500Hz

Dans les archives et devant
la porte des archives :
tonalités marquées à 500 et
1000Hz

Dans la régie : pas de tonalité marquée liée au
fonctionnement des boîtiers
(tonalité marquée à 4000Hz liée à l'ascenseur)

Dans le couloir régie :
tonalité marquée à 630Hz

NIMES cancérologie
GROUPE FROID

Box



NIMES Cancérologie

Chambre donnant au-dessus du groupe froid

