

N° Rapport : JBB-14-112
 Date rapport : 12/05/2014
 Opérateur : JB Baugros
 T° dalle : 21.2°C
 Date de mesure : 22/04/2014


Nom produit : **Mipolam Accord EL7**
 Collage : Pose maintenue

PV Acoustique – Mipolam Accord EL7

Produit évalué : **Mipolam Accord EL7 - Gerflor**

Paramètre mesuré : **Isolation acoustique**

Fréquence f, (Hz)	ΔL (tiers d'octave), dB
100	0,5
125	2,2
160	0,6
200	2,6
250	0,2
315	1,9
400	0,5
500	2,5
630	1,5
800	3,2
1000	2,4
1250	2,2
1600	3,2
2000	3,4
2500	4,9
3150	6,5
4000	9,2
5000	13,6

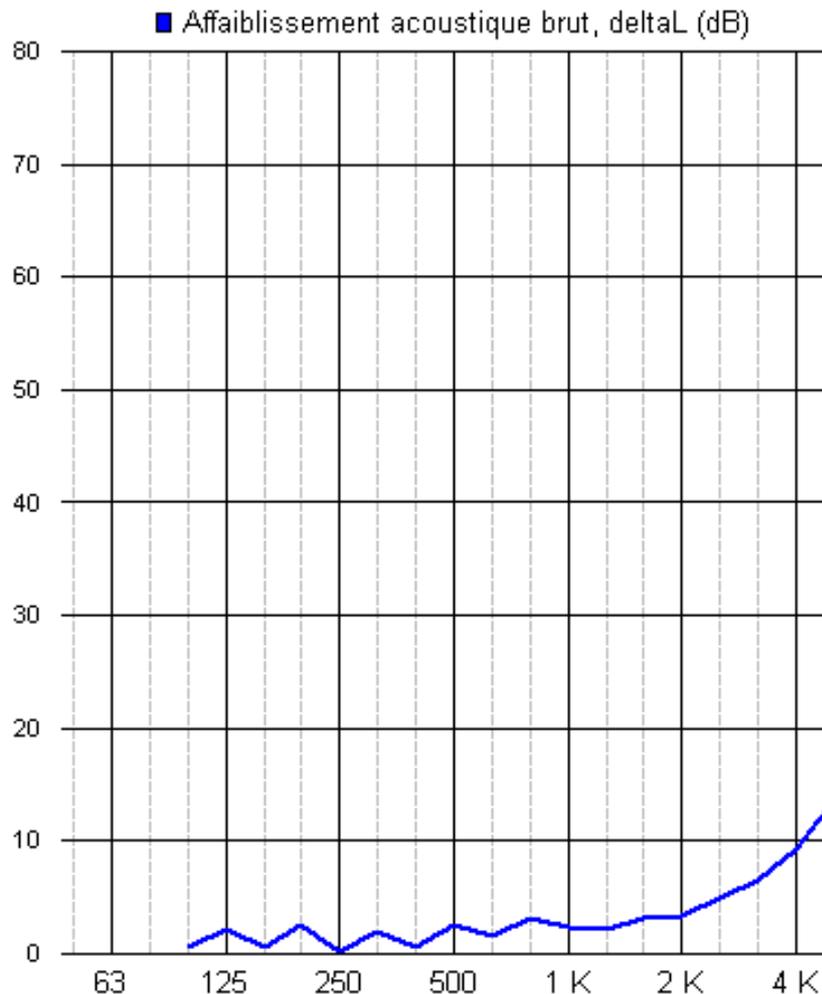

Évaluation selon l'ISO 717-2 : ΔL_w : 4dB