

MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE (NORME NF S31-051, Norme ISO 140)

Objet de la mesure :

VITRAGE S G V CDI

TYPE

VITRAGE : PLANILUX 8 MM

Dimensions hors tout : 1.48 m * 1.23 m

Dimensions apparentes : 1.43 m * 1.19 m

Montage dans l'ouverture du mur : AVEC MASTIC SOUPLE

Conditions de la mesure :

Volume de la salle d'émission : 85.8 m³Volume de la salle de réception : 61.5 m³

Température de l'air dans le poste d'essai : 20 °C

Mesure par tiers d'octave, analyseur et
générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 830-2

VALEURS GLOBALES :

Norme NF

Indice d'affaiblissement acoustique pour
un bruit rose :R_{rose} : 32 dB(A)Indice d'affaiblissement acoustique pour
un bruit de route :R_{route} : 30 dB(A)


Norme ISO 717

Indice d'affaiblissement pondéré :

R_w : 34 dBMesure effectuée au Centre de
Développement Industriel
à Aubervilliers le : 21 10 92

N° de la mesure : 623785

RESULTATS :

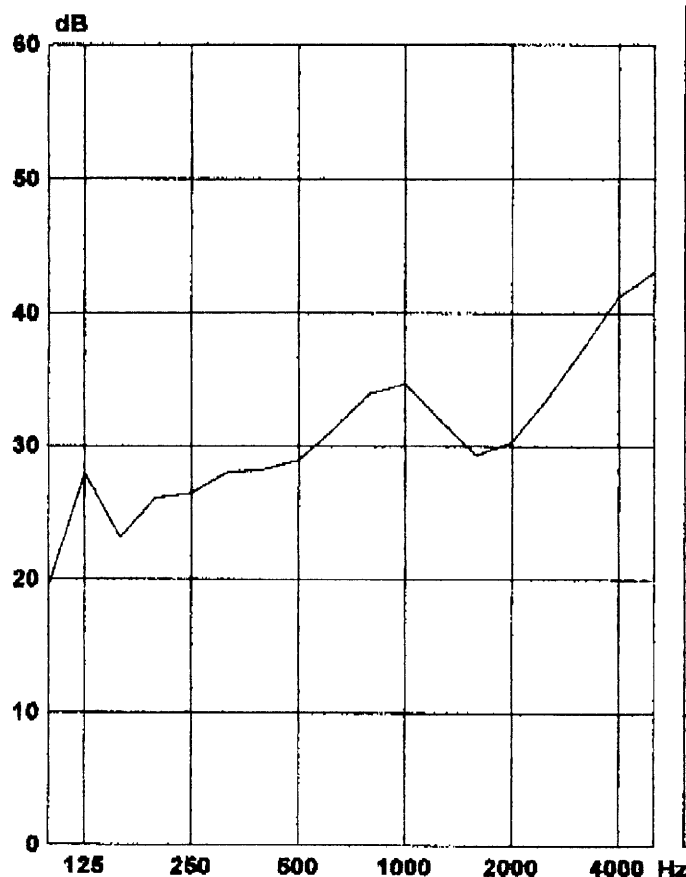

Fréquence	R
100	19
125	28
160	23
200	26
250	26
315	28
400	28
500	29
630	31
800	34
1000	35
1250	32
1600	29
2000	30
2500	34
3150	37
4000	41
5000	43