

EXEMPLE DE DOSSIER EXE


1 OBJET

Dans le cadre de la phase d'EXEcution, Échologos met à jour les notes de calcul acoustique réalisées tout au long de la phase de conception en fonction des matériaux et systèmes sélectionnés par les entreprises conformément à la notice acoustique PRO/DCE et aux autres pièces du marché. Des détails, schémas de principe et plans de localisation peuvent être réalisés en fonction des problématiques acoustiques rencontrées.

Voici, ci-dessous, un exemple de documents que nous pouvons réalisés en fonction des projets.

2 PLANS DE LOCALISATION

Plans de localisation des cloisons et doublages réalisés en phase EXE.

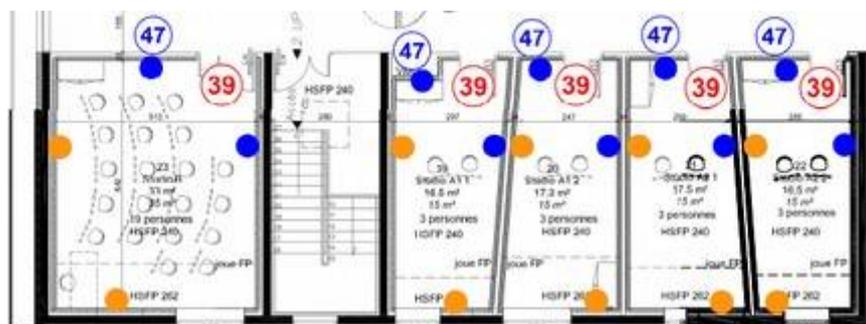

- Cloison 3 BA13 + 2 ...
- Doublage 2 BA13 su ...
- Doublage 1 BA13 + ...

3 NOTES DE CALCULS

3.1 Notes de calculs de durée de réverbération

Notes de calcul réalisées dans le cadre de notre mission d'EXEcution pour la construction d'un gymnase.

Local : salle multi-sport

capacité	345,6	pers
VOLUME	12864	m³

longueur	48	m
largeur	27,62	m
hauteur	9,6	m

N°	matériau et localisation	surface	125	250	500	1000	2000	4000	α_v
1	Z.ZC ARVAL CIN 12SP	1344	0,4	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7	0,75 (1)
2	Z.ZD ARVAL CIN 33BB	350,4	0,25	0,59	0,97	0,91	0,8	0,88	0,9 (1)
3	Z.ZS ARVAL CIN 12SP	241,2	0,4	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7	0,75 (1)
4	Z.ZC ARVAL CIN 12SP	209	0,4	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7	0,75 (1)
5	localisation :								
6	localisation :								
7	localisation :								
8	localisation :								
9	localisation :								
10	localisation :								

125	250	500	1000	2000	4000
855,3	1211,5	1555,3	1754,2	1715,7	1554,3
2,56	1,70	1,29	1,17	1,20	1,32

125-4000	T
125-4000	1,51 s
250-4000	1,34 s
500-2000	1,52 s
125-250	2,13 s
500-4000	1,24 s
Global	
125-250	3,51 s
500-4000	2,54 s

durée de réverbération

Table of absorption coefficients:

125	250	500	1000	2000	4000
0,4	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7
0,25	0,59	0,97	0,91	0,8	0,88
0,4	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7
0,4	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7

Aire d'absorption équivalente totale AAE (m²) : 855,3

Durée de réverbération T (s) : 2,56

Local : tir à l'arc

calcul de la décroissance spatiale par doublement de dista

description du local

Longueur	15,4	m
largeur	28,6	m
hauteur	5	m

directivité de la source sonore Q : 2,0

63	125	250	500
1,62	1,62	1,10	0,4

durée de réverbération T : 1,62 s

aire d'absorption équivalente AAE (m²) : 218

coefficient d'absorption moyen α_{moy} : 0,2

constante de salle R (m²) : 261

limite champ direct/champ réverbéré d_{lim} (m) : 3,2

calcul du D_{nT} dans le sens de la longueur

N	distance	63	125	250	500
1	1	-12,6	-12,6	-13,1	-13,1
2	2	-14,8	-14,8	-15,7	-15,7
3	3	-16,0	-16,0	-17,1	-17,1
4	4	-16,6	-16,6	-18,0	-18,0
5	5	-17,0	-17,0	-18,6	-18,6
6	6	-17,5	-17,5	-19,2	-19,2
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

calcul en g

3.2 Notes de calculs d'isolement entre deux locaux

Notes de calculs réalisés au moyen du logiciel Acoubat

Studios A1-1 et A1-2 : Isolation aux bruits aériens en horizontal ; Local 2 >>> Local 1

Global

Direct : PLACO STL 300 para-battis, 2 BA13 + 3 BA13 (côté guide-placé ci-dessus 1000)

Latéral 1 : Plancher : Béton 20 cm + jointe moche renforcée Epitôren ou ROCKWOOL PRO Ep. (Sous un dalle de béton)

Latéral 2 : PLACOSTL, SAC'100 avec 1 plaque Dur'Fon225 par panneau, montés sur MBR30 + 2 absorbeurs de laine de verre FINE Plus 50 mm

Latéral 3 : Béton 15 cm + (Panneau supports, VNF 0K dB, 4Plex C) plancher lourd + 28 d'axe

Latéral 4 : Façade : Béton 20 cm + (Écrouillage sur ossature PLACOSTL, 2 BA13+PAR 1000), 4Plex C) par lourd) = 18 dB(D)

Fréq.	D _{nT,A}
100	49.7
125	51.0
160	56.9
200	57.2
250	63.1
315	63.2
400	67.0
500	69.2
630	69.9
800	72.2
1000	75.0
1250	78.7
1600	79.6
2000	79.5
2500	75.7
3150	70.2
4000	76.9
5000	82.5

D_{nT,A} = 69 dB

Indice global calculé selon l'art.66 (30/06/1999)

Copyright © 1996-2010 CSTB Acoubat, V5.0.9
24-Fév-2015 15:47:10


3.5 Notes de calculs concernant le bruit des équipements techniques

Note de calcul réalisé dans le cadre d'un projet de groupe scolaire pour le respect des niveaux de bruit des équipements techniques dans les locaux et à l'extérieur (protection du voisinage) du projet. Cette note de calcul est réalisée à partir des plans des réseaux et de la performance des équipements techniques sélectionnés.

Circuit num: 1 - Commentaire: R+2 attente 250m3/h
Coordonnées: X=0m Y=0m Z=2.5m

Désignation	Débit	-	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
soufflage CTA01	4100	Lw	71.0	75.0	81.0	78.0	79.0	76.0	72.0	68.0
Pas de silencieux		R	0	0	0	0	0	0	0	0
Régénération du silencieux		Rg	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tt	71.0	75.0	81.0	78.0	79.0	76.0	72.0	68.0
Atténuation: PAS	4100	At	6	11	22	22	27	22	18	17
Régénération atténuation		Rg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Tt	65.0	64.0	59.0	56.0	52.0	54.0	54.0	51.0
Gaine Circ Lisse Diam=400mm Lg:0.65m	4100	At	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
Régénération gaine		Rg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
		Tt	64.9	63.9	59.0	56.0	52.0	54.0	54.0	51.0
Dérivation E=0.126m ² S:0.060m ² (D:0.120m ²)	1958	At	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Régénération dérivation		Rg	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3
		Tt								
Gaine Rect Lisse H=200mm L=300mm Lg:4m	1958	At	Volume: 63.6 m3 --- Surfaces cumulees: 101.4 m2 X: 1 m --- Y = 0 m --- Z = 1.5 m Tr moyen = 0.8 s --- Tr ref moyen = 0.5 s Objectif LnAT <= 35 dB(A)							
Régénération gaine		Rg								
		Tt								
Dérivation E=0.060m ² S:0.050m ² (D:0.011m ²)	1632	At								
Régénération dérivation		Rg								
		Tt								

Référence	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB	NR
Lp Total	51.4	43.4	38.8	29.2	23.0	20.2	20.9	29.5	35.4	52.3	37.0
LnT	49.3	41.4	36.8	27.2	21.0	18.2	18.9	27.4	33.4	50.2	35.0
Objectif recherché: LnAT=35dB(A)	52.2	42.1	34.6	29.2	26.0	24.8	25.0	27.1	35.0	52.7	35.0

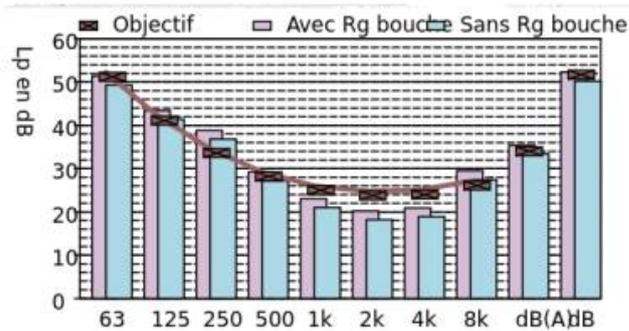

4 DÉTAILS D'EXECUTION ET SCHEMAS DE PRINCIPE

Détails réalisés dans le cadre de la mission EXE pour la construction d'une école de musique.

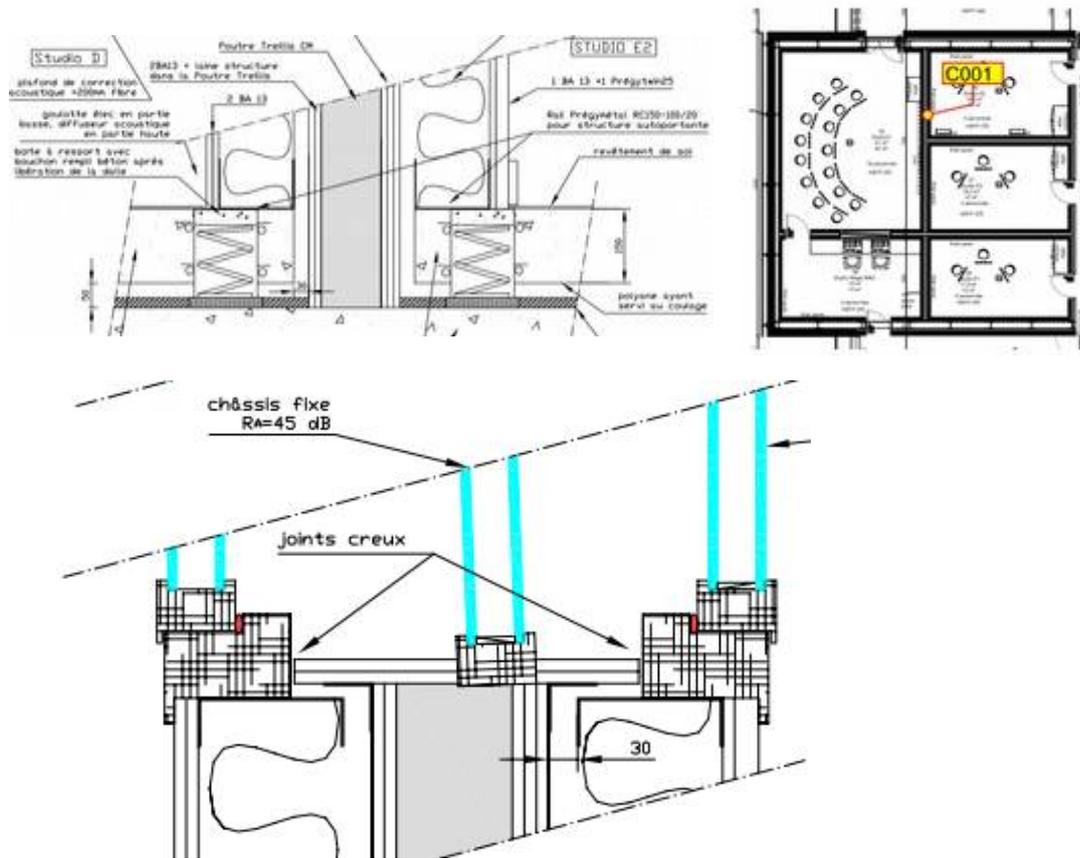


Schéma de principe réalisé en réunion de chantier en collaboration avec l'entreprise pour la mise en œuvre de deux chapes flottantes.

