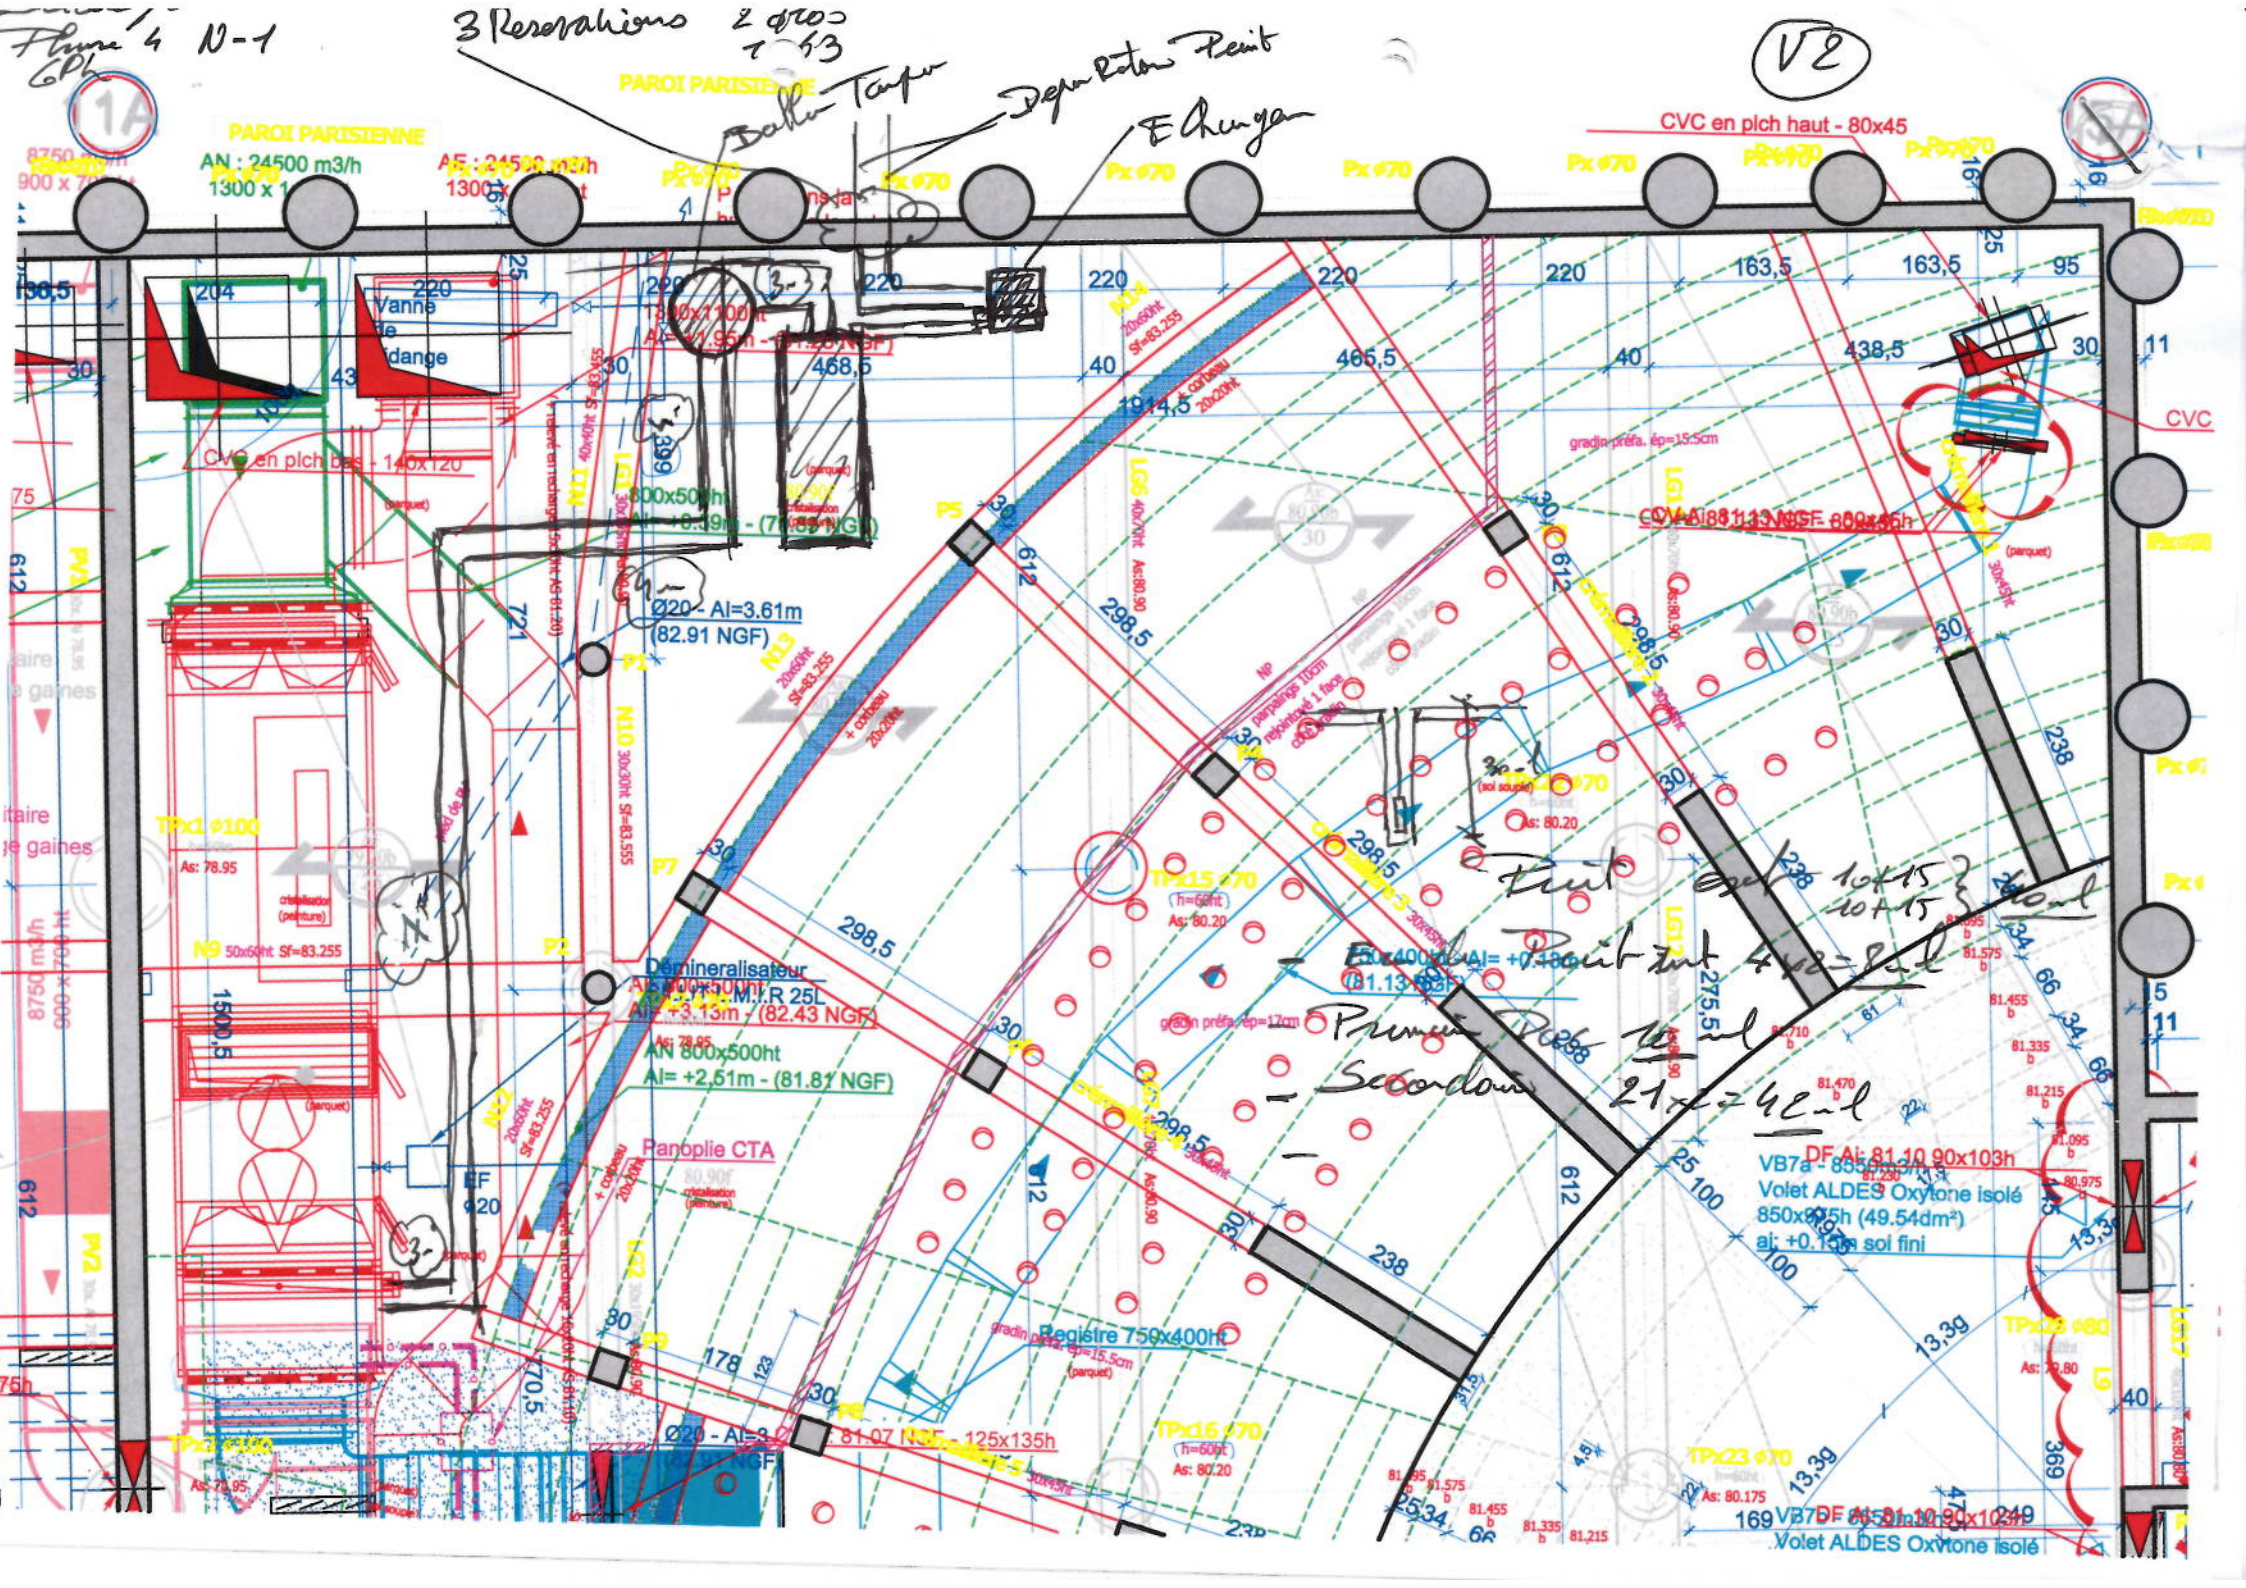

Plume 4 N-1
3 Reservations
Ballon Tampon
Depuis Retour Point
Echangeur
V2
PAROI PARISIENNE
AN : 24500 m3/h
CVC en plch haut - 80x45
CVC en plch bas - 140x120
Vanne de Vidange
Ø20 - Al=3.61m
(82.91 NGF)
Démineralisateur
AN 800x500ht
Al= +2,51m - (81.81 NGF)
Panoplie CTA
Registre 750x400ht
Ø20 - Al=3.61m
81.07 NGF - 125x135h
Volet ALDES Oxytone isolé
850x975h (49.54dm²)
ai: +0.15m soi fini
DF Ai: 81.10 90x103h
Volet ALDES Oxytone isolé
Puit est 10+15 } 10 ml
Puit int 4x2=8 ml
Primaire Dos 10 ml
Secondaire 21x2=42 ml