

RAPPORT DE SYNTHÈSE n° AC99-016/1-B CONCERNANT DES CLOISONS DISTRIBUTIVES À OSSATURE MÉTALLIQUE

Mise en garde du fabricant :

" Seuls l'association exclusive des produits et accessoires Placoplatre et le respect des règles de mise en oeuvre est la garantie de résultats conformes aux procès-verbaux de classement et rapports d'essais.

Le non respect de ces règles peut entraîner le refus de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle ou la commission de sécurité, et la responsabilité de l'entreprise."

N/Réf. : BR-1105386
MeV/EC.

À LA DEMANDE DE : BPB – PLACOPLATRE
34, avenue Franklin Roosevelt
92282 SURESNES CEDEX

INTRODUCTION

Les évolutions de normes et de conditions d'essais ont conduit les industriels à demander une actualisation des performances acoustiques des cloisons en plaques de plâtre.

Les caractéristiques acoustiques des cloisons à base de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, définies dans le DTU 25-41, sont couramment exploitées dans les bases de données alimentant les logiciels de prévision acoustique.

Le recensement des valeurs mesurées en laboratoire depuis quinze ans révèle des écarts sensibles de performances sur des ouvrages à priori identiques puisque réalisés à partir de composants contrôlés (certification NF, Avis Technique assortis d'un contrôle de production...)

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces écarts :

- la conception, la géométrie des postes d'essais différents suivant le laboratoire et la reproductibilité des mesures entre laboratoire,
- la variation des conditions de stockage des éprouvettes (température et hygrométrie),
- la variation des caractéristiques des plaques de plâtre dans la limite de la tolérance des normes,
- les détails de montage imparfaitement décrits dans les textes de référence.

Les industriels du Syndicat national des industries du plâtre (SNIP) ont donc décidé d'engager une importante campagne de mesures croisées dans les laboratoires du CEBTP et du CSTB afin de proposer pour chacun des montages testés une valeur unique moyenne obtenue à partir des résultats.

Les mesures ont été effectuées dans les conditions suivantes afin de garantir une meilleure reproductibilité des résultats ;

- caractéristiques des matériaux constantes et conformes aux valeurs nominales indiquées dans les normes,
- mise en œuvre suivant un protocole de montage défini avec les deux laboratoires,
- mesures réalisées selon les normes européennes.

Les nouvelles performances acoustiques représentent les valeurs nominales sur lesquelles les industriels du SNIP s'engagent à communiquer. Elles ne modifient pas le domaine de prescription des ouvrages concernés et priment sur les valeurs individuelles peu représentatives.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1, NF EN 20140-2, NF EN ISO 140-3 et NF EN ISO 717/1 complétées par l'annexe de la norme NF S 31-057 concernant la méthode de calcul des indices globaux en dB(A).

ÉCHANTILLONS TESTÉS

Date de réception à la division Évaluation acoustique : du 19 octobre 1998 au 10 juillet 1999

LISTE RÉCAPITULATIVE DES CLOISONS TESTÉES

Cloison distributive 72/48 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 98/48 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 72/36 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 84/48 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 100/70 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 120/90 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 120/70 sans remplissage et avec laine de verre,
Cloison distributive 140/90 sans remplissage et avec laine de verre.

ANNEXE 1 : Protocole d'essais Réf. ACOU 96.01.029

ANNEXE 2 : Références commerciales des matériaux et cloisons concernés.


Le chef de la division Évaluation acoustique,



Madeleine VILLENAVE

Fait à Marne La Vallée le, 30 août 1999

Le chef du service Acoustique,

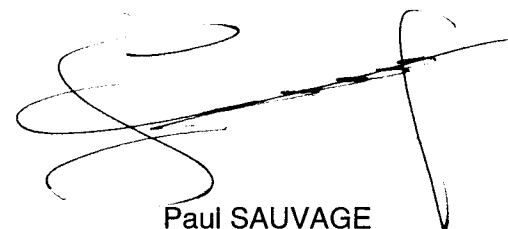


Paul SAUVAGE

AD12

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R D'UNE CLOISON DISTRIBUTIVE : 72/36**DEMANDEUR****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE****BPB – PLACOPLATRE**

Dimensions en m : 4,18 x 2,47

Épaisseur en mm : 72

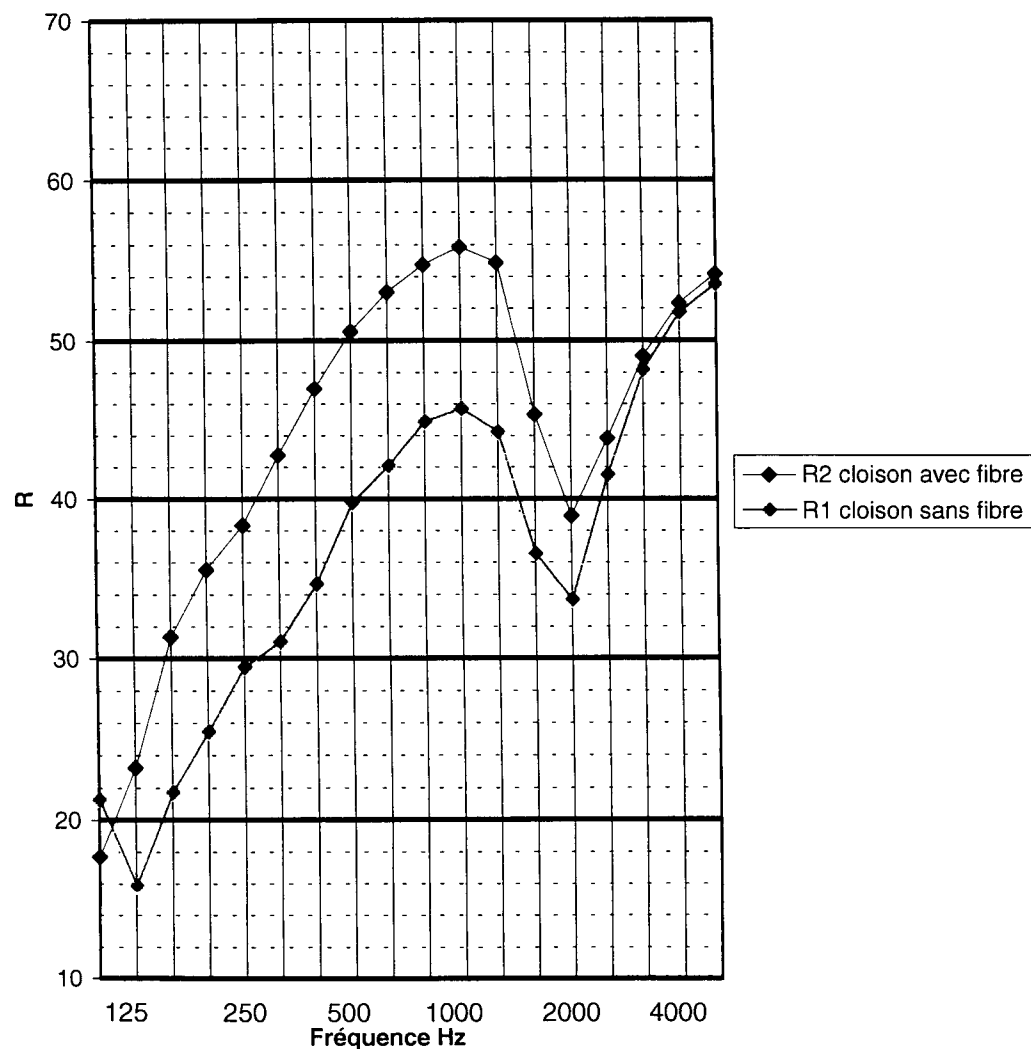Masse surfacique en kg/m² : ~ 34

f en Hz	R1 Moyen	R2 Moyen
100	21,3	17,7
125	15,9	23,3
160	21,7	31,4
200	25,5	35,5
250	29,5	38,3
315	31,0	42,8
400	34,6	47,0
500	39,7	50,6
630	42,1	53,0
800	44,9	54,8
1000	45,7	55,8
1250	44,2	54,9
1600	36,5	45,3
2000	33,6	38,9
2500	41,5	43,8
3150	48,1	49,0
4000	51,8	52,3
5000	53,5	54,2
R dB(A)	36	42
Rw	37	44
(C;Ctr)	(-2 ; -5)	(-3 ; -8)

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R D'UNE CLOISON DISTRIBUTIVE : 72/36

DEMANDEUR

BPB – PLACOPLATRE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE

Dimensions en m : 4,18 x 2,47

Epaisseur en mm : 72

Masse surfacique en kg/m² : ~ 34

DESCRIPTION

- Ossature métallique :
- Un cadre composé de deux rails haut et bas R36 et deux montants de rive M36/40, en acier galvanisé de 6/10^{ème}, vissés à la structure d'accueil au pas de 500 mm.
 - Des montants M36/40 en acier galvanisé de 6/10^{ème}, emboîtés dans les rails et espacés de 600 mm.
- Parements :
- Une plaque de plâtre cartonnée BA18 standard, de 18 mm d'épaisseur et de masse surfacique 16,1 kg/m², répondant aux spécifications définies dans l'Avis Technique de la cloison concernée.
- Remplissage :
- 


Sans laine de verre

Avec laine de verre dont les caractéristiques principales sont :



 - épaisseur : 30 mm
 - masse volumique 18,3 kg/m³
 - résistance au passage de l'air : $R_S = 1,54 \text{ kPa.s/m}$

coefficient d'absorption $\alpha_W = 0,60$
- Assemblage :
- Les plaques de plâtre sont positionnées à joints décalés et vissées sur l'ossature au pas de 300 mm.
- Traitement des joints :
- Enduit à prise rapide et bandes à joint entre plaques, en rives latérales et en partie haute.
 - Joint mastif à la pompe en partie basse.
- Durée de séchage :
- 48 heures.

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R D'UNE CLOISON DISTRIBUTIVE : 72/36


DEMANDEUR

BPB - PLACOPLATRE

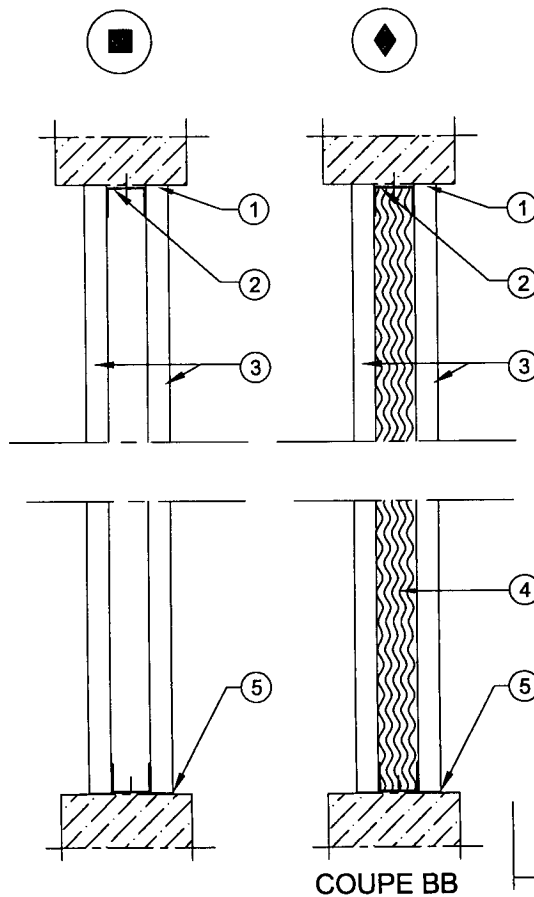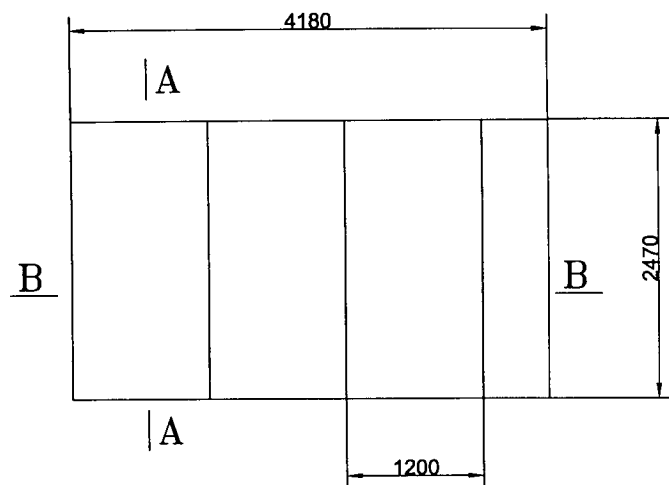

COUPE AA

- ① Enduit et bandes à joint
- ② Rail , R36
- ③ Plaques de plâtre cartonnées BA 18 e = 18 (16,1 kg/m²)
- ④ Laine de verre e = 30 (18,3 kg/m³)
- ⑤ Joint mastic à la pompe
- ⑥ Montant M36/40

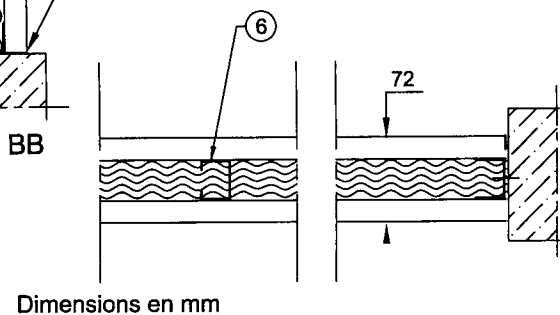

Dimensions en mm

ANNEXE 1 : PROTOCOLE D'ESSAIS (Réf. ACOU 96.01.029 du 11/01/96)

PREMIERE PHASE : RÉCEPTION ET IDENTIFICATION DES PRODUITS

PRODUITS	IDENTIFICATION	CONTRÔLE À EFFECTUER
plaque de plâtre	répondant à la norme NF P 72.302 Rappel : 3 épaisseurs et 3 qualités (standard, haute dureté et spéciale feu)	origine : fabricant épaisseur* masse surfacique* qualité référence : commerciale * <i>déterminé suivant la norme NF P 72-302</i>
matériau de traitement des joints	-bandes et enduit	nature, type, Réf. A.T. + référence
ossature	-profilés -vis	nature, forme et section type, forme et dimensions
autres matériaux	produits de désolidarisation et autres	nature et référence

SECONDE PHASE : MONTAGE

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE	PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Montage de l'ossature	selon D.T.U. 25.41 ©3,41	- ossature primaire vissée au gros-oeuvre tous les 500 mm avec ou sans interposition de matériau résilient. - montants verticaux disposés // et à entraxe de 600 mm, non vissés et de hauteur (h-1cm) par rapport à la hauteur libre (vérifier que l'inertie est conforme aux prescriptions de l'annexe 2). Lorsque les montants sont doublés, ils doivent être solidarisés tous les 1m.
Montage des plaques	selon D.T.U. 25.41 ©3,421	- découpe des plaques de façon à laisser un jeu bas de 1 cm et un jeu sur rives latérales et en partie haute de 5 mm. - les plaques doivent être jointives. - départ d'un côté avec une plaque entière. - si double peau, décaler les joints verticaux

Fixation des plaques	selon D.T.U. 25.41 ©3,422	Les vis doivent être situées à au moins 10 mm du bord des plaques. - 1ère peau : la fixation est effectuée sur l'ossature en parties haute et basse et sur les montants en tête et pied et sur toute la hauteur au pas de 600 mm. De plus, si les montants sont doublés, le vissage des plaques doit être effectué sur les 2 montants, en quinconce. - 2nd ou dernière peau : idem 1ère peau avec espacement entre vis de 300 mm
Traitement des joints	selon D.T.U. 25.41 ©1,42	- jointoiement périphérique : . rives latérales et partie haute : remplissage du joint avec enduit à prise rapide avec ou sans bande . partie basse : remplissage avec mastic acrylique ou silicone - jointoiement entre plaques : remplissage avec enduit à prise rapide avec ou sans bande.

TROISIEME PHASE : DÉMARCHE À SUIVRE

1 - Fournir un descriptif du produit en même temps que la demande

2 - Montage

- Deux possibilités :
- . effectué par le fabricant → engagement de sa part à respecter les règles phase 2
 - . effectué par les monteurs du LABO qui s'engagent sur les mêmes points.

3 - Procédure

1) Cloisons distributives :

- a - Dans l'hypothèse où la cloison ne comporte pas un remplissage avec fibre minérale ⇒ phase 1 + phase 2 + attente d'une durée de séchage minimale de 12 heures dans des conditions de température : $18^{\circ} \pm 2C$ et d'hygrométrie : $40 < H < 80 \%$.
- b - Si la cloison est remplie avec de la fibre ⇒ 2 essais :
 - . Test sur la cloison vide dito ci-dessus.
 - . Test sur cloison avec fibre en respectant la démarche suivante : le remplissage sera effectué en démontant un seul parement et en le remplaçant par des plaques neuves. Les modalités de montage à respecter sont les mêmes que ci-dessus.

2) Réalisation d'un témoin

- Quel que soit le type de cloison, pour vérifier la jonction entre plaques.
- dimensions éprouvette : 2 formats A4,
 - . réalisation d'un test de dureté sur la jonction.

ANNEXE 2 : RÉFÉRENCES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX ET CLOISONS CONCERNÉS

PLAQUES DE PAREMENTS	PLACOPLATRE BA13 PLACOPLATRE BA15 PLACOPLATRE BA18 PLACOMARINE BA13 PLACOFLAM BA13 PLACOFLAM BA15	PLASTERPLAC BA13 PLASTERPLAC BA15 PLASTERPLAC BA18 PLASTERPLAC HYDRO BA13 PLASTERFEU BA13 PLASTERFEU BA15
OSSATURE METALLIQUE	RAILS R36 R48 R70 R90	MONTANTS M36 M48 M70 M90
FIXATIONS	Vis autoforeuse PLAQUE/OSSATURE Vis autoforeuse OSSATURE/OSSATURE	TTPC25 TTPC35 TTPC45 TTPC55 TRPF13
TRAITEMENT DES JOINTS	PLACOJOINT DUAL x 2 PLACOJOINT PR2 PLACOJOINT PR4 PLACOJOINT PR6 PLACOJOINT SN PLACOJOINT GDX PLACOMIX	VISTAJOINT PR6 VISTAJOINT SN VISTAJOINT PE
ISOLANT	ISOVER PAR 30 PAR 45 PAR 60 PAR 70 PAR 85	
CLOISONS DISTRIBUTIVES	PLACOSTIL 72/48 PLACOSTIL 98/48 PLACOSTIL 72/36 PLACOSTIL 84/48 PLACOSTIL 100/70 PLACOSTIL 120/90 PLACOSTIL 120/70 PLACOSTIL 140/90	