

Isolement entre locaux sous bac acier


PLAFOND PLACO

OU

PAS PLAFOND PLACO ?



Cas n°1 : chambres

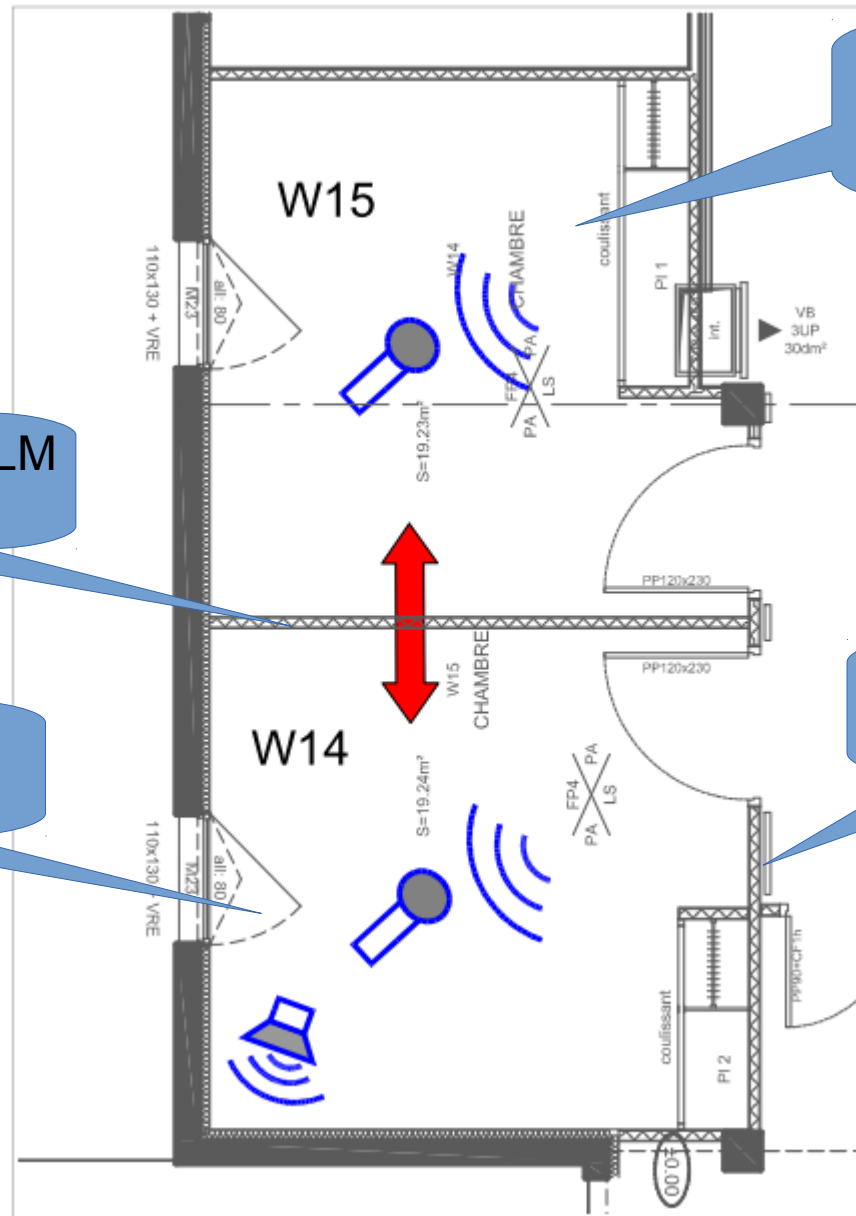

FP Armstrong Perla
Dnfw = 35 dB


Cloison D98/62dB + LM
RA = 48 dB

Sol chape 5 cm sur
dallage 13 cm


Cloison D98/62
RA = 37 dB

Hsfp = 2,50 m
Hstait = 3,35 m

Cas n°1 : chambres

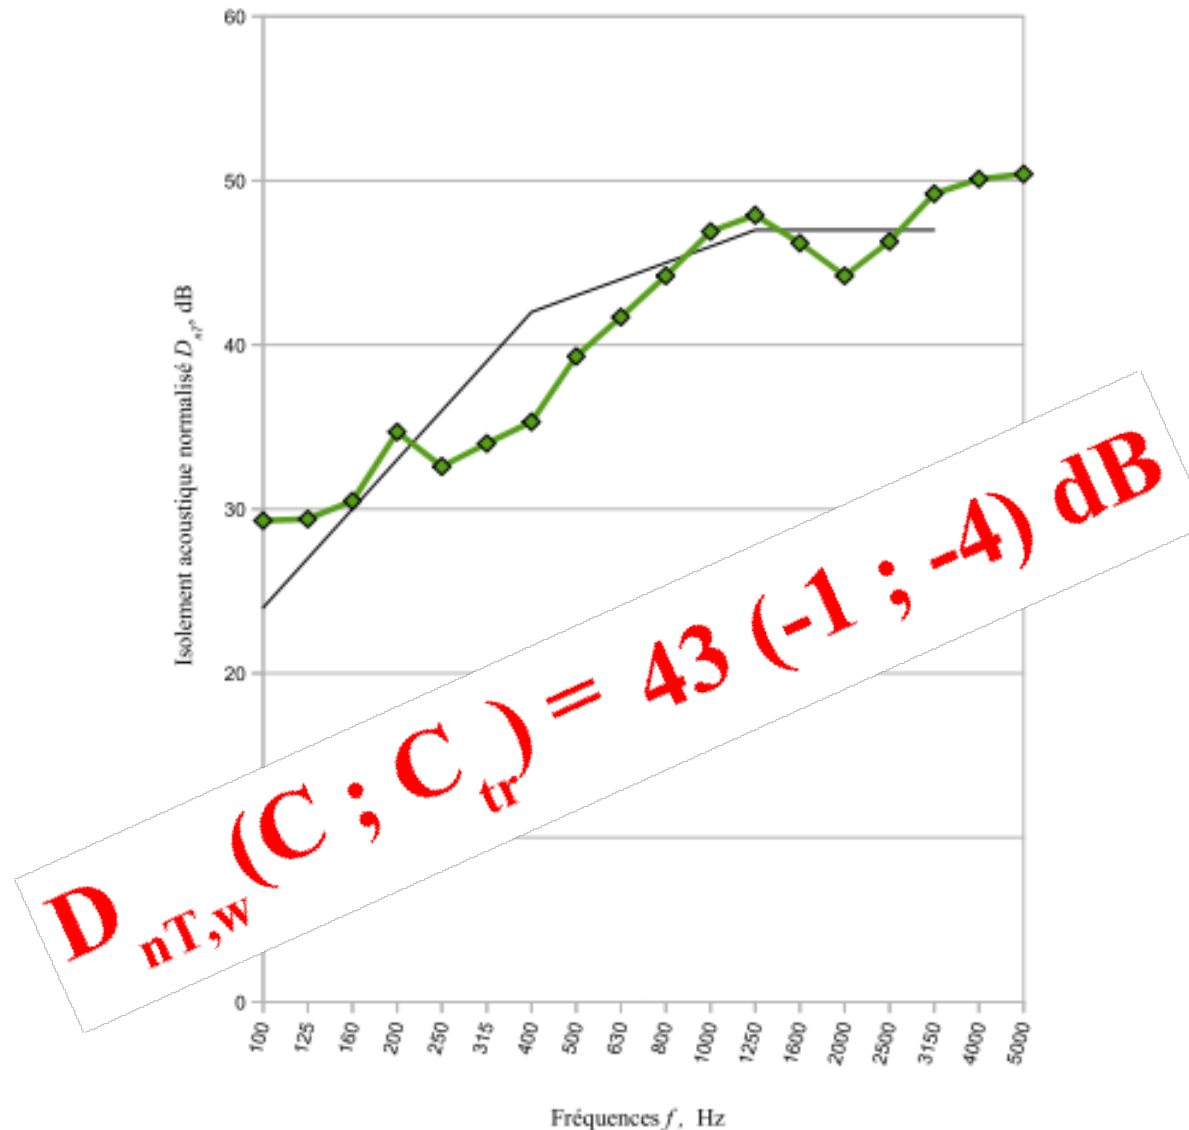

Cas n°2 : bureaux

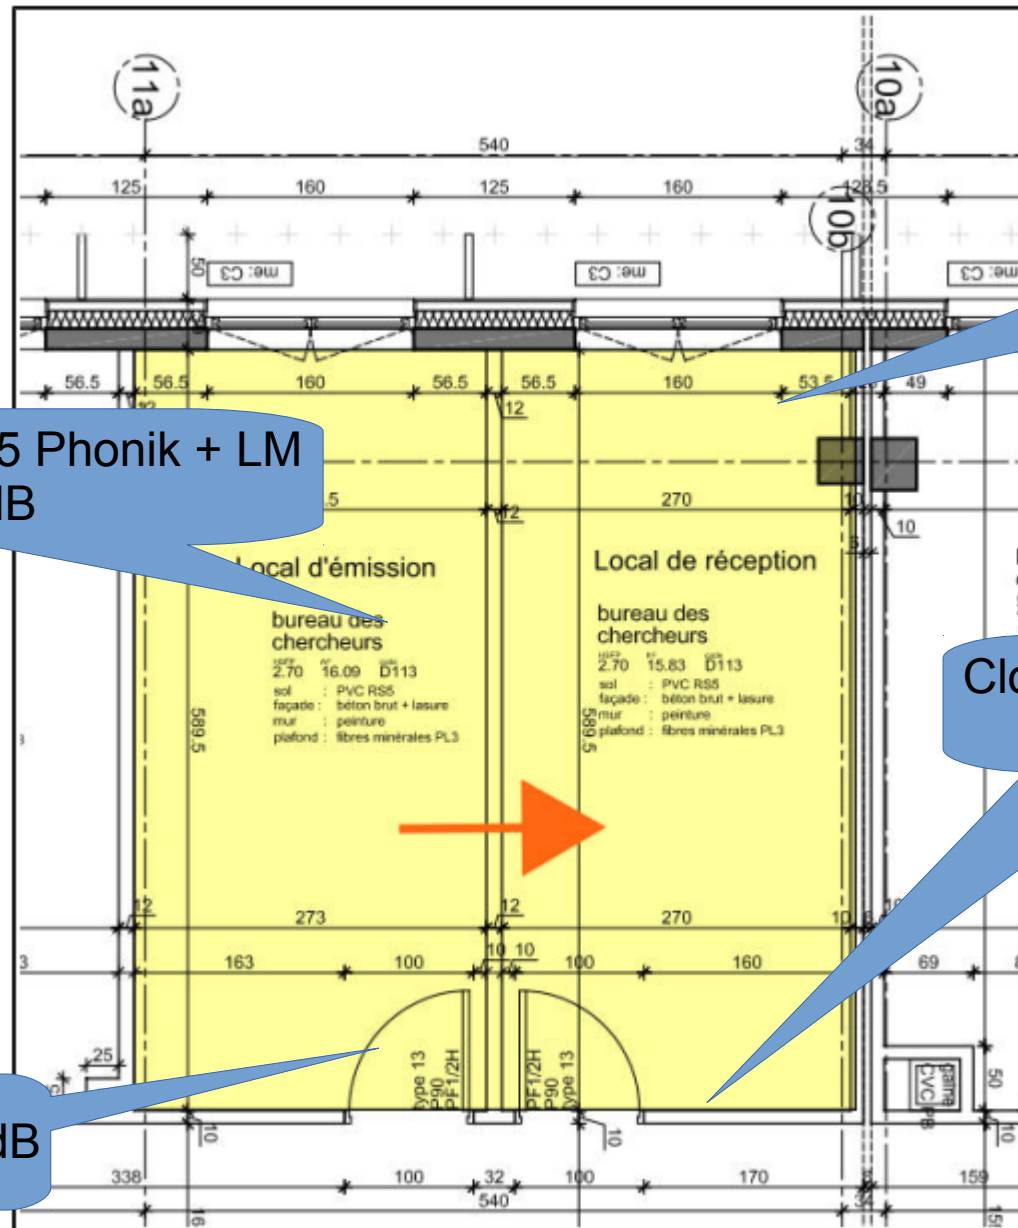

CloisonKM 98/48 KA25 Phonik + LM
RA = 55 dB

FP Ecophon Opta 20
Dnfw = 25 dB environ

Cloison KM98/62+LM
RA = 48 dB

Porte 29 dB

Revêtement de sol
non posé

Cas n°2: bureaux

